

Cod.: 506255	Paciente: Ruben Jose Salazar Ramos	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 22/11/2024	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71316401235	Convênio: Hismet

HEPATITE A - ANTICORPOS IGG (HVA) **11,87**

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 22/11/2024 Liberado em: 25/11/2024 08:06

Valores de Referência:
Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Kiara Kimberly Zanon Diniz
Biomédica
CRBM - 22156

Cod.: 506255	Paciente: Ruben Jose Salazar Ramos	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 22/11/2024	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71316401235	Convênio: Hismet

HEPATITE A - ANTICORPOS IGM (HVA) 0,16

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 22/11/2024 Liberado em: 25/11/2024 08:06

Valores de Referência:
Não reagente.: Inferior a 0,80
Indeterminado: 0,80 a 1,20
Reagente.....: Superior a 1,20

Nota: Conforme disposto na RDC nº302/ANVISA, de 13/10/2005, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, de 2015, do Ministério da Saúde. INTERPRETAÇÃO: AMOSTRA NÃO REAGENTE: Resultado não reagente para HAV IgM. AMOSTRA REAGENTE: Resultado reagente para HAV IgM indica infecção aguda pelo vírus da hepatite A. OBSERVAÇÕES: 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a). 3) Em caso de dúvida, a critério clínico sugere-se repetição do teste em nova amostra para observação da evolução do quadro sorológico. 4) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 15 meses a 4 anos. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite 5) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatit Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Kiara Kimberly Zanon Diniz
Biomédica
CRBM - 22156

Exame n.º :700654


CPF :713.164.012-35
CNPJ :03.819.157/0011-03
Nascimento :25/07/1979
Motivo :Complementar
Repouso :14h
Data do Exame : 22/11/2024

Paciente :RUBEN JOSE SALAZAR RAMOS
Razão :LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Idade : 45 anos
Setor :GERAL
Função :COLETOR (A) DE LIXO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

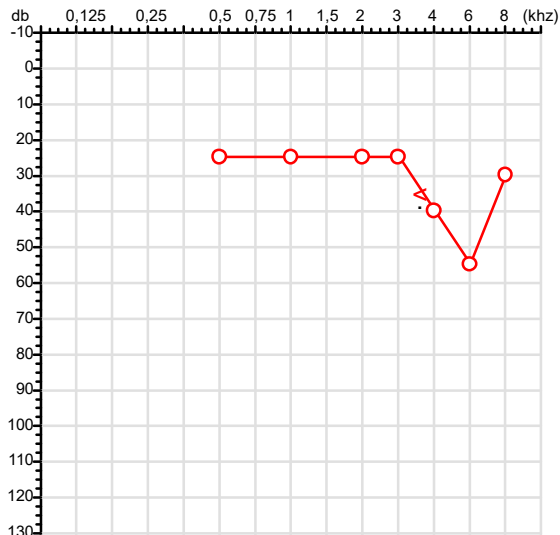

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	25	25	40	55	30

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	35	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	25	25	25	40	55	40

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

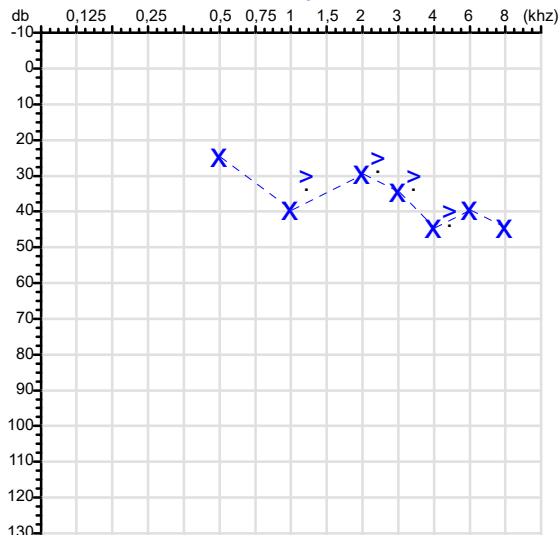

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	40	30	35	45	40	45

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	30	25	30	40	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	40	30	32	35	45	40	40

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejannim da Costa
Médica

Drª Amanda Bejannim da Costa
CRM-MT N° 154666
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :2749DC9477FD1C45F1B488A526B0C420

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ruben Jose Salazar Ramos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024