



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 706088

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Aleksandro Pereira

Sector: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO

CPF : 002.974.201-35

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 18/07/1978

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	30/12/2024	ACUIDADE VISUAL	295	30/12/2024	EXAME CLINICO
281	30/12/2024	AUDIOMETRIA TONAL	693	30/12/2024	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	30/12/2024	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

30 de dezembro de 2024



Aleksandro Pereira

**** Assinado por biometria ****


Gabriela C. Neto
Médica
CRM-MT 15131

Dra. Gabriela Cenedese Neto
CRM-MT N.º 15131
NIS 200.98417.93-7

Autenticação Assinatura :bb1cb15525dfef4c17b06682f89ecc80
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Aleksandro Pereira Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
CPF : 00297420135 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 18/07/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 30 de dezembro de 2024

Resultado: NORMAL



Gabriela C. Neto
Médica
CRM-MT 15131

Dra. Gabriela Cenedese Neto
CRM-MT Nº 15131
NIS 200.98417.93-7

Autenticação Assintatura :43D7C826D267847374C93BFC3809A188
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :706088


CPF :002.974.201-35
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :18/07/1978
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 30/12/2024

Paciente :ALEKSANDRO PEREIRA
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 46 anos
Setor :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

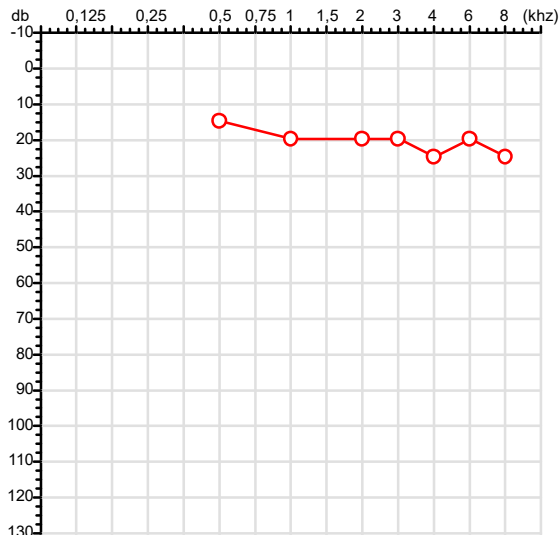

Orelha Esquerda

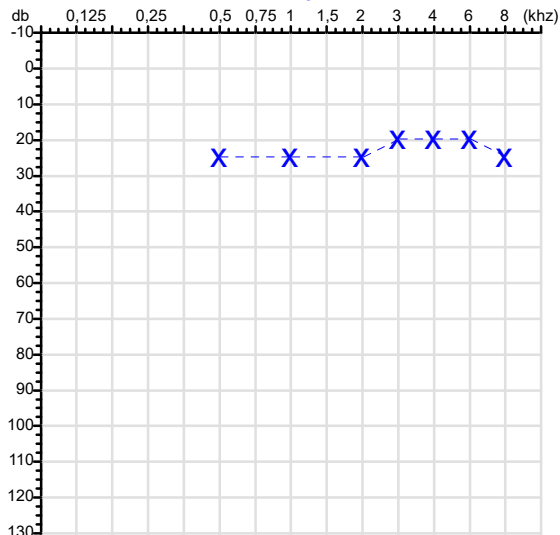

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	20	20	20	25	20	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	20	20	18	20	25	20	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	25	20	20	20	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	25	25	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9678FD60C61E663926F3E44A283B2C30

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Aleksandro Pereira*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024



Nome	ALEKSANDRO PEREIRA		ID1	706088		Sexo	Masculino	Idade	46,4	Peso (kg)	92,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	18/07/1978	ID2	--	BMI (kg/m2)	31,8	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	3	Cig/Dia	4
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:51	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,02	4,21	72		
FEV1	L	3,00	3,40	88		
FEV1/FVC%	%	99,4	81,1	123		
FEV1/Vcmax%	%	99,4	81,1	123		

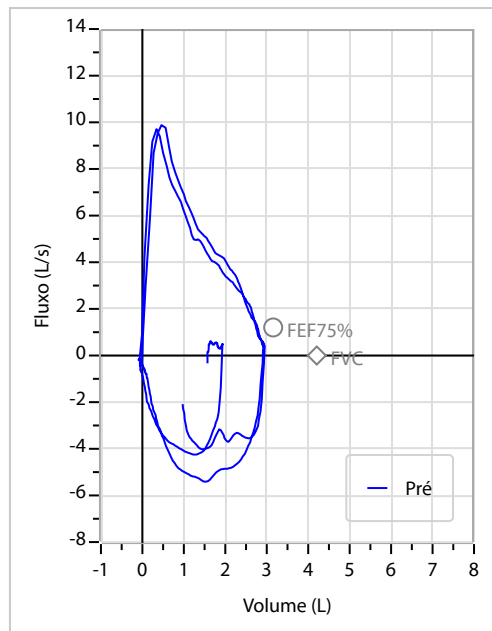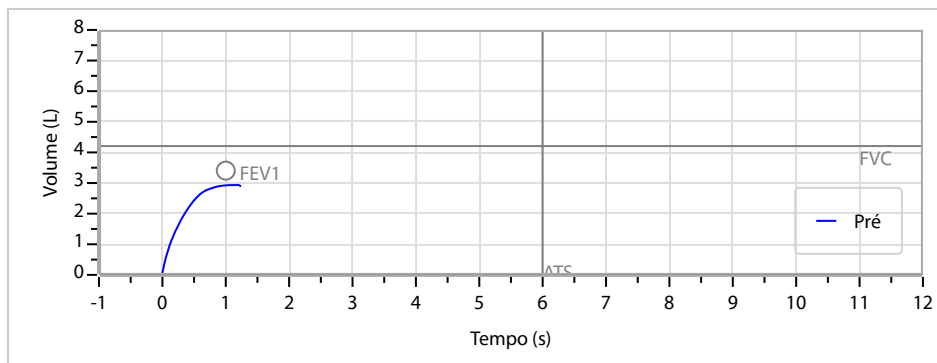


Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,02 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

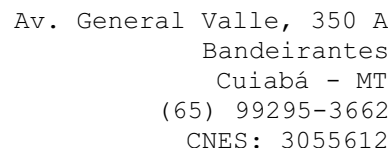

Cod.: 509603	Paciente: Aleksandro Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 30/12/2024	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00297420135	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/12/2024 Liberado em: 30/12/2024
16:06

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm ³	5,56
Hemoglobina em g/dL.....	14,1
Hematócrito em %.....	43,7
Vol. Glob. Média em fl.....	78,6
Hem. Glob. Média em pg.....	25,4
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,3
RDW.....	14,4

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **9.810/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

Neutrófilos.....:	70,0%
Blastos.....:	0,0%
Promielocitos.....:	0,0%
Mielocitos.....:	0,0%
Metamielocitos.....:	0,0%
Bastões.....:	0,0%
Segmentados.....:	70,0%
Eosinófilos.....:	0,4%
Basófilos.....:	0,2%
Linfócitos típicos....:	25,6%
Linfócitos atípicos....:	0,0%
Monócitos.....:	3,8%

	$\%$	$/\text{mm}^3$
6.867 / mm^3	50 a 70	2000 a 7000
0 / mm^3	0	0
0 / mm^3	0	0
0 / mm^3	0	0
0 / mm^3	0	0
0 / mm^3	0 a 6	0 a 600
6.867 / mm^3	50 a 70	2000 a 7000
39 / mm^3	2 a 4	80 a 600
20 / mm^3	0 a 2	0 a 200
2.511 / mm^3	25 a 35	1000 a 3500
0 / mm^3	0	0
373 / mm^3	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	326.000/mm ³
VPM.....	11,1/fl
Plaquetócrito.....	0,364%
PDW.....	16.6

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fL
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Amália Bruna Dias Pinto
Biomédica
CRBM - 18723