



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 720003

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 91.013.698/0001-35

Fantasia : KEKO ACESSORIOS S.A

Razão Social : KEKO ACESSORIOS SA

Endereço : R ADHAUTT MANTOVANI N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : FLORES DA CUNHA/RS

CEP : 95.270-000

Funcionário

Nome : Thiago Henrique de Andrade

Setor: GERAL

CPF : 017.349.711-00

Cargo: GESTORA COMERCIAL

RG : 12279056 / SJ/MT

Nascimento: 04/11/1985

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	18/02/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	18/02/2025	EXAME CLINICO

Parecer

Apto

Observações:



Thiago Henrique de Andrade

**** Assinado por biometria ****

18 de fevereiro de 2025

Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N.º 14029

Autenticação Assinatura :5497b7e7e3128df3cf473a1ede28878a
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :720003

CPF :017.349.711-00
CNPJ :91.013.698/0001-35
Nascimento :04/11/1985
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/02/2025

Paciente :Thiago Henrique de Andrade
Razão :KEKO ACESSORIOS SA
Idade : 39 anos
Setor :GERAL
Função :GESTORA COMERCIAL

RG :12279056/SJ/MT

Orelha Direita

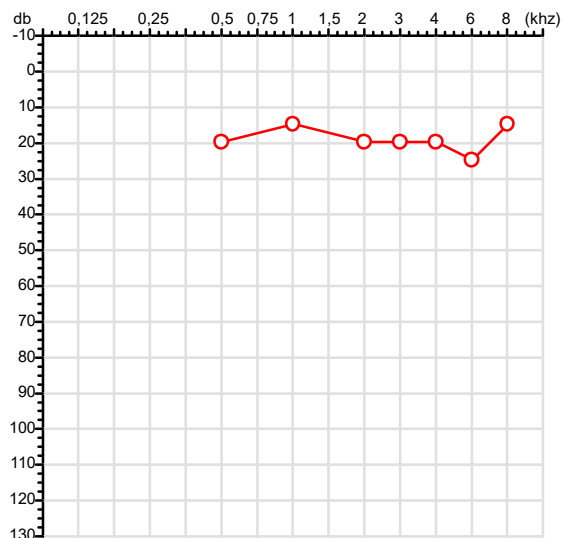

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

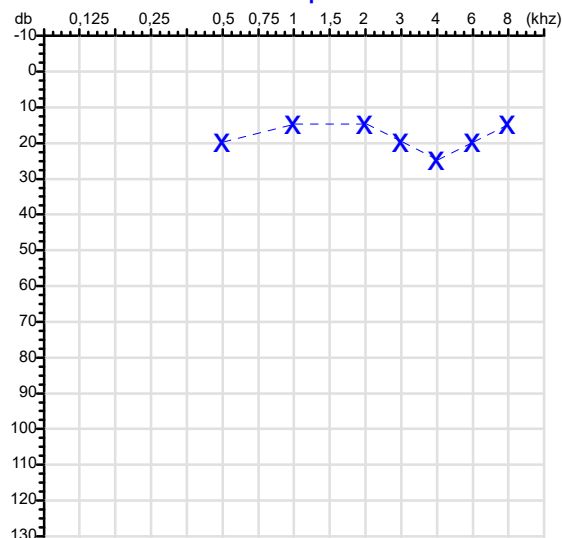

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :353720FDBB6EBE0036344AFC035EF51C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thiago Henrique de Andrade

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024