

Cod.: 518444	Paciente: Mauri Domingos de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 28/02/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06561346157	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/02/2025 Liberado em: 28/02/2025 17:19

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	5,20	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	43,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	83,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	28,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	7.470/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	78,0%	5.827/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	78,0%	5.827/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	0,7%	52/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,3%	22/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	18,8%	1.404/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	2,2%	164/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	243.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,272%	0,10 a 0,50%
PDW.....	15,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 3055612

Cod.: 518444	Paciente: Mauri Domingos de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 28/02/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06561346157	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes

Coletado em: 28/02/2025

Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS:

Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS:

Amostra negativa

Valores de Referência:

Negativo



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 3055612


Exame n.º :722546

CPF :065.613.461-57
CNPJ :04.352.277/0002-15
Nascimento :07/12/1992
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 28/02/2025

Paciente :MAURI DOMINGOS DE ALMEIDA
Razão :CARNES BOI BRANCO LTDA
Idade : 32 anos
Setor :DESOSSA
Função :AJUDANTE DE INDUSTRIA I

RG :/

Orelha Direita

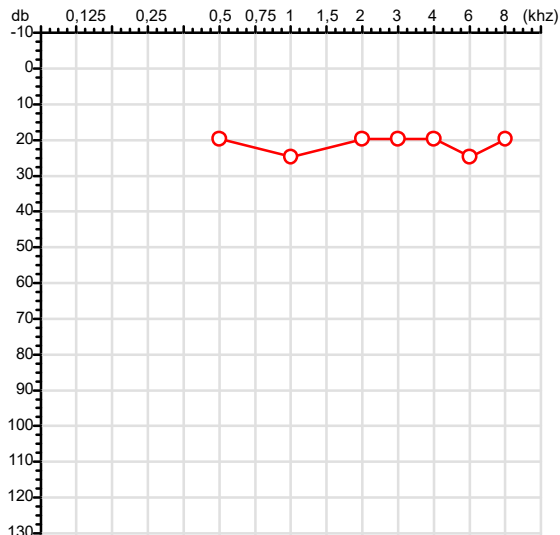

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :BC98E19B09C335980AB4ADCC041FDA45

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mauri Domingos de Almeida


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

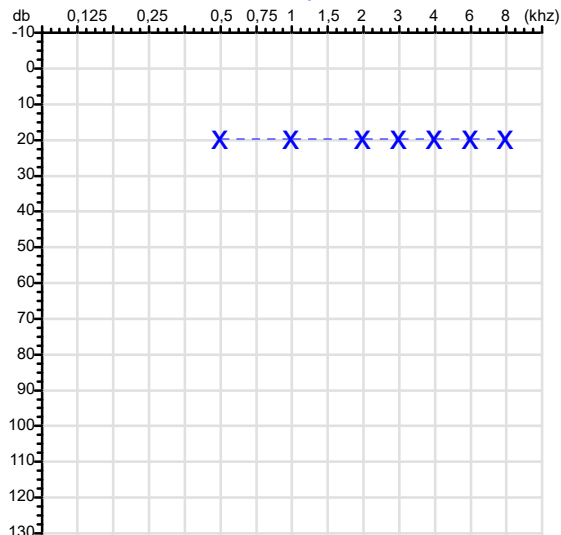

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)