



Cod.: 518765	Paciente: Karoline Vitoria Prado de Melo	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 05/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07752115169	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/03/2025 Liberado em: 05/03/2025 17:50

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	3,99	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	12,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	36,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	91,7	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	31,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	34,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	8.210/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	56,7%	4.655/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	56,7%	4.655/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	0,6%	49/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,2%	16/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	37,6%	3.087/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	4,9%	402/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	257.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,28%	0,10 a 0,50%
PDW.....	16,1	15,0 a 17,9%

Dra. Amália Bruna Dias Pinto
 Biomédica
 CRBM - 18723

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Exame n.º :723160


CPF :077.521.151-69
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :08/01/2006
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 05/03/2025

Paciente :Karoline Vitoria Prado de Melo
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 19 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

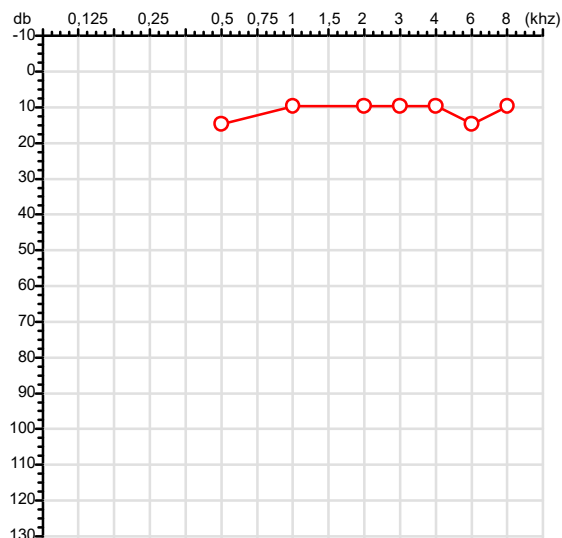

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	10	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

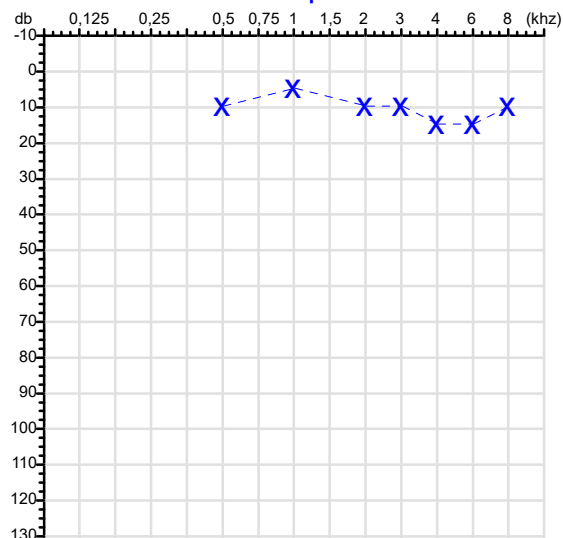

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :548BF09281FD74AE9BA5370FA39D3822

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Karoline Vitoria Prado de Melo*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Karoline Vitoria Prado de Melo Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 07752115169 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 08/01/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Ricardo Ferrier
Médico
CRM 14172/MT

Dr. Ricardo Ferrier
CRM-MT 14172
NIS 27004114568

Autenticação Assintatura :66C47393730767D64A53668F3AD27F87
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>