



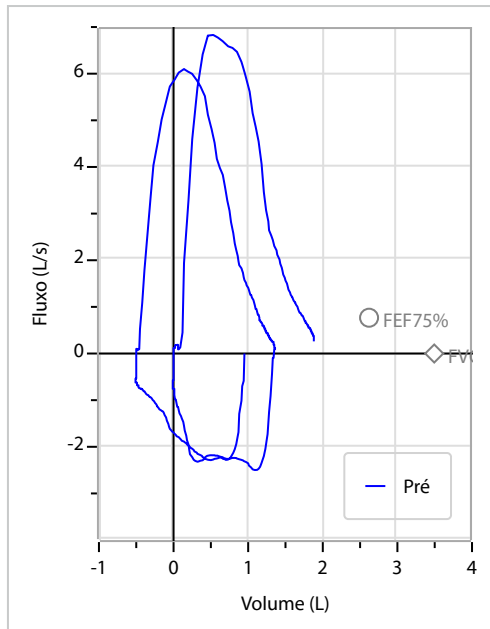

Nome	LAZARO AGUERO RIQUELME		ID1	723180	Sexo	Masculino	Idade	59,0	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	163,0
Agrupamento	--	D.O.B.	11/02/1966	--	BMI (kg/m2)	28,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	07:26	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	1,90	3,49	54		
FEV1	L	1,90	2,78	68		
FEV1/FVC%	%	99,6	79,6	125		
FEV1/Vcmax%	%	99,6	79,6	125		

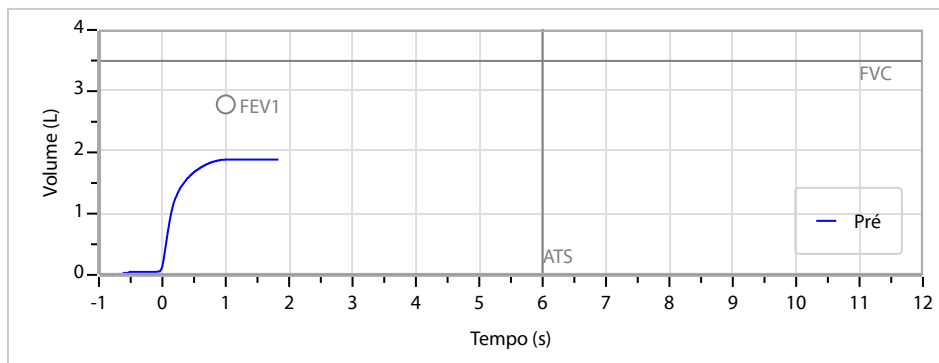

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 1,90 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____


Exame n.º :723180

CPF :700.787.011-20
CNPJ :37.198.036/0001-31
Nascimento :11/02/1966
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 06/03/2025

Paciente :Lazaro Agiero Riquelme
Razão :RODRIGUES RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA
Idade : 59 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :PREPARADOR

RG :V702394G/VENEZUELA

Orelha Direita

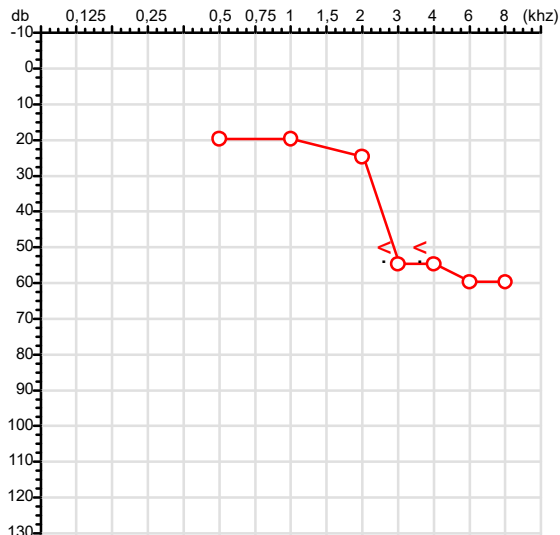

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	55	55	60	60

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	50	50	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	55	55	60	57


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

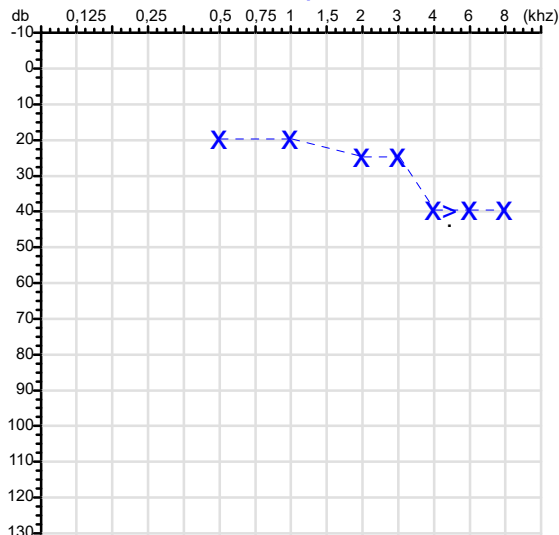

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	40	40	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	40	40	35

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9A61DD10B7B2A04CA2C21C272EB1EF99

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lazaro Agiero Riquelme

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 518777	Paciente: Lazaro Aguerio Riquelme	Sexo: Masculino	Idade: 59 (A)
Atendido em: 06/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70078701120	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNA-DA 0,11 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 06/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 07:34

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/08/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,01 g/g de creatinina


05/12/2022

0,07 g/g de creatinina

19/01/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 518777	Paciente: Lazaro Aguelo Riquelme	Sexo: Masculino	Idade: 59 (A)
Atendido em: 06/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70078701120	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,22 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 06/03/2025 Liberado em: 10/03/2025 17:32

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,73 g/g de creatinina

05/12/2022

0,42 g/g de creatinina

19/01/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612