

Cod.: 519118	Paciente: Adrielly Alves da Cruz	Sexo: Feminino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 07/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07285509116	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/03/2025 Liberado em: 07/03/2025
16:40

Eritrograma

	Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³: 4,33	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....: 12,4	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....: 37,3	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....: 86,1	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....: 28,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....: 33,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....: 13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....: 6.920/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
	% /mm ³
Neutrófilos.....: 68,2%	4.719/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....: 0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....: 0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....: 0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....: 0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....: 0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....: 68,2%	4.719/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....: 0,5%	35/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....: 1,3%	90/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....: 25,0%	1.730/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...: 0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....: 5,0%	346/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....: 264.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....: 10,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....: 0,27%	0,10 a 0,50%
PDW.....: 15,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 519118	Paciente: Adrielly Alves da Cruz	Sexo: Feminino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 07/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07285509116	Convênio: Hismet

PARASITOLÓGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 07/03/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer


HELMINTOS: Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS: Amostra negativa

Valores de Referência:
Negativo



Assinado Digitalmente





Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Exame n.º :723833

CPF :072.855.091-16	Paciente :Adrielly Alves da Cruz	RG :./.
CNPJ :49.438.135/0001-22	Razão :LE MACA FABRICACAO DE DOCES LTDA	
Nascimento :22/06/2001	Idade : 23 anos	
Motivo :Admissional	Setor :COZINHA	
Reposou :14h	Função :AUXILIAR DE COZINHA	
Data do Exame : 07/03/2025		

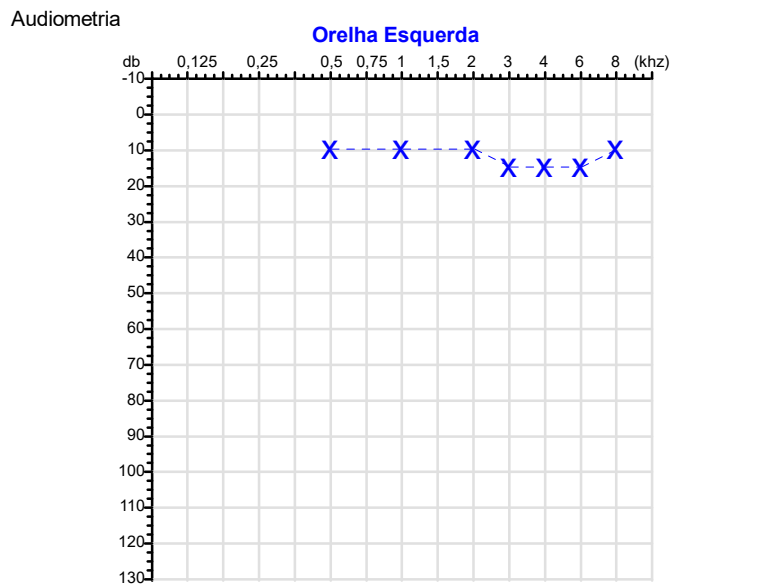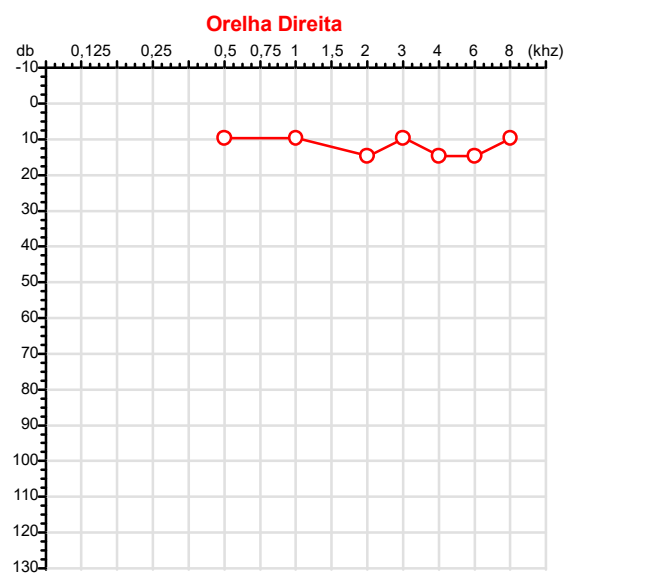

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	10	15	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	10	15	12	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Lauda Clínico OD
 Audição normal

Lauda Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :402EEACD1FDB94353F7F9DD3FC43DE71
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adrielly Alves da Cruz
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024