

Protocolo :2503110848519

Data :11/03/2025

Paciente:FRANKLYN JORGE DARY

Nasc.:11/05/2002 RG :

CPF:03379544108

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA  
RETIFICAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=339530509843020023105585327799>




# Exame n.º :724367

CPF :033.795.441-08  
CNPJ :10.229.395/0001-52  
Nascimento :11/05/2002  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 11/03/2025

Paciente :FRANKLYN JORGE DARY  
Razão :D DE SIQUEIRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME  
Idade : 22 anos  
Setor :DEPOSITO  
Função :ESTOQUISTA

RG :/

## Orelha Direita

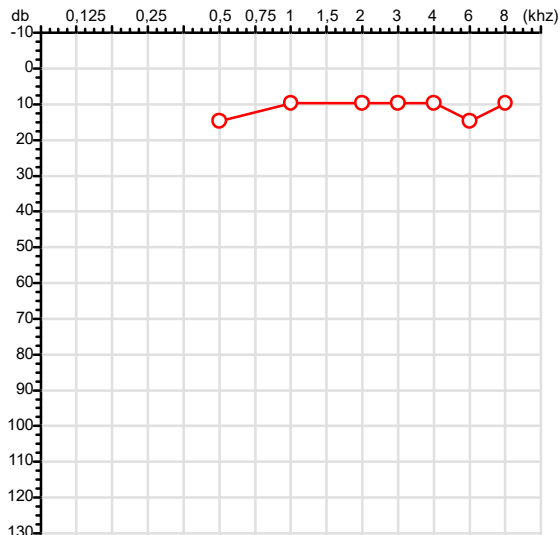

### Aérea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |

### Ossea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 12 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :40D7D101B5F448EC97DDD15F5973F750

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Franklyn Jorge Dary*


\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

## Audiometria

## Orelha Esquerda

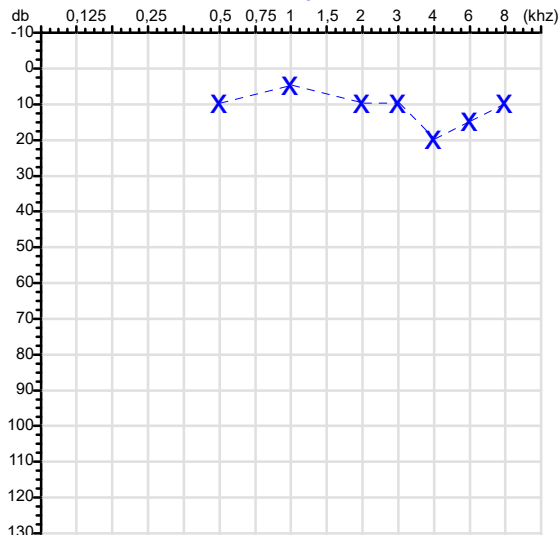

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1 | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|---|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 |

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khaz  | 0,5 | 1 | 2  | = | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|----|---|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 5 | 10 | 8 | 10 | 20 | 15 | 15 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 10229395000152 Fantasia : DANIEL TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
Razão Social : D DE SIQUEIRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME  
Endereço : AV GOVERNADOR DANTE N.º 2979 Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78050889

### Funcionário

Nome : Franklyn Jorge Dary Setor: DEPOSITO  
CPF : 03379544108 Cargo: ESTOQUISTA  
RG : / Nascimento: 11/05/2002

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de março de 2025

  
Alexandra Fonseca de Anunciação  
Médica  
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura : F72635B04274D7295E20C439EE0963CD  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>