

Protocolo : 2503111058499

Data : 11/03/2025

Paciente : GABRIEL DOMINGOS DOS SANTOS

Nasc. : 24/06/1997 RG :

CPF : 06454047130

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS. ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA DORSAL COM CONVEXIDADE À DIREITA
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=755637007519101768682983094799>



Protocolo : 2503111054599 Data : 11/03/2025
Paciente : GABRIEL DOMINGOS DOS SANTOS
Nasc. : 24/06/1997 RG : CPF : 06454047130
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=582095892022445588379768628054>





Nome	GABRIEL DOMINGOS DOS SANTOS			ID1	--	Sexo	Masculino	Idade	27,7	Peso (kg)	71,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	24/06/1997	ID2	--	BMI (kg/m2)	24,0	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	17	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Branco						

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,3% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,37 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

10:55

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,37	5,07	67		
FEV1	L	3,05	4,23	72		
FEV1/FVC%	%	90,3	83,8	108		
FEV1/Vcmax%	%	90,3	83,8	108		

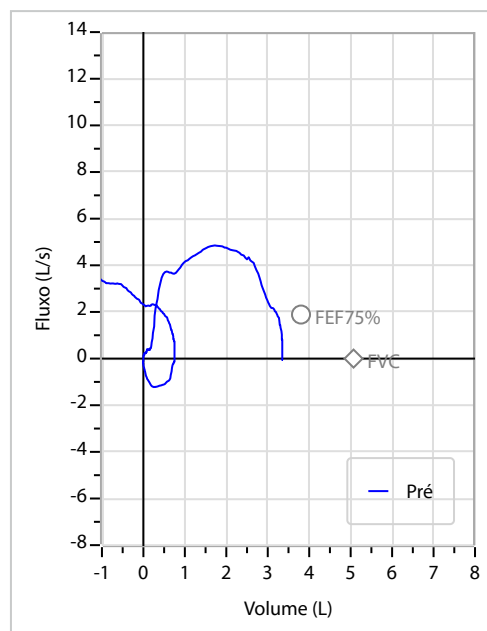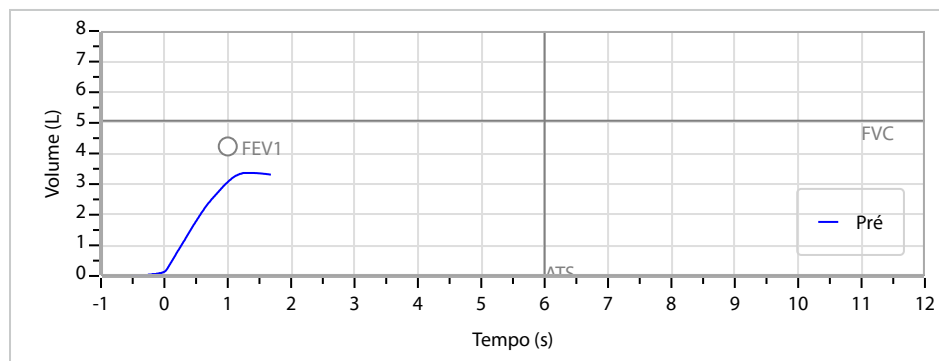

Exame n.º :724460


CPF :064.540.471-30
CNPJ :01.303.940/0001-12
Nascimento :24/06/1997
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/03/2025

Paciente :Gabriel Domingos Dos Santos
Razão :SELCO ENGENHARIA LTDA
Idade : 27 anos
Setor :ENGENHARIA CIVIL OBRAS
Função :SERVENTE


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

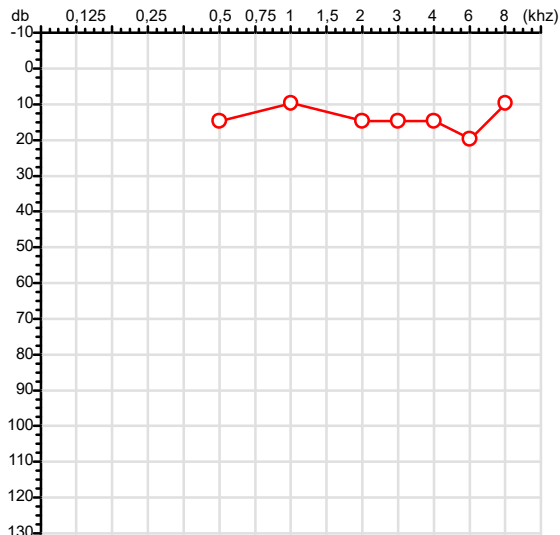

Orelha Esquerda

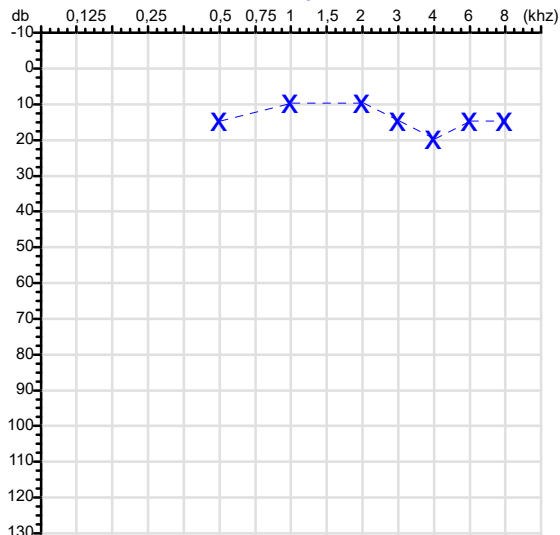

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C33222EDBD1FBC88D4F7F3859BF53392

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Gabriel Domingos Dos Santos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01303940000112 Fantasia : SELCO ENGENHARIA LTDA
Razão Social : SELCO ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA BEIRA RIO N.º 1655 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070500

Funcionário

Nome : Gabriel Domingos Dos Santos Setor: ENGENHARIA CIVIL OBRAS
CPF : 06454047130 Cargo: SERVENTE
RG : / Nascimento: 24/06/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/200

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J7

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: ALTERADO

Cuiabá 11 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :1C6220ED7073D4384C9CD54384F07BE6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>