

Protocolo : 2503111549369 Data : 11/03/2025
Paciente : Joriano Benedito Dos Santos
Nasc. : 09/02/1995 RG : CPF : 06529374116
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=922477367726015960587280876211>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 724585
Primeiro Nome: JORIANO BENEDITO
Sobrenome: DOS SANTOS
Data: 11/03/2025

Data de nascimento: 09/02/1995
Sexo : Macho
Peso (kg): 80.0
Altura (cm): 173.0

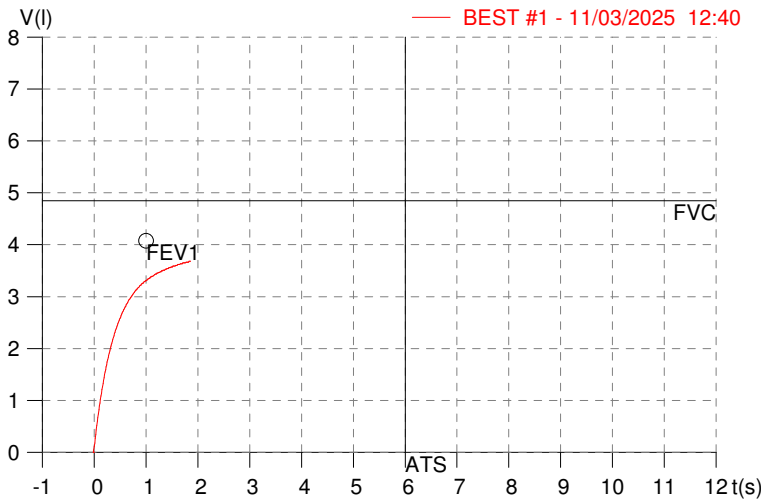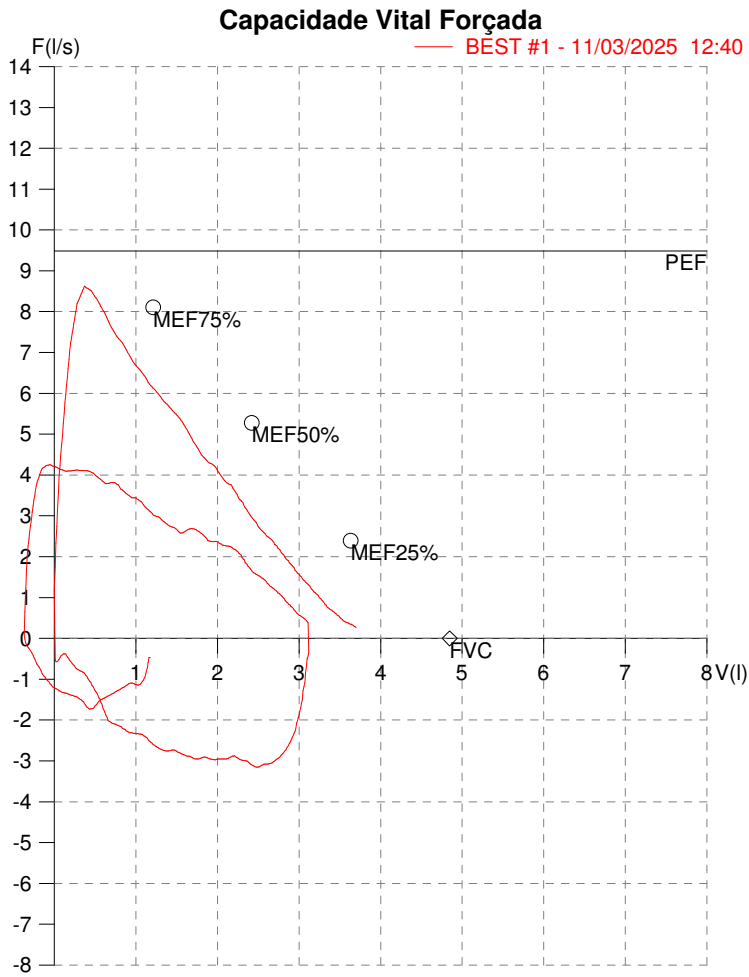

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.84	3.72	76.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.84	3.72	76.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.08	3.34	81.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.48	8.62	90.9
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.8	89.6	109.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.77	3.96	83.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.11	6.97	85.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.28	4.40	83.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.40	2.16	90.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	568.9	517.1	90.9

Diagnóstico:
Anormalidade MODERADO

Impresso 11/03/2025


Exame n.º :724585

CPF :065.293.741-16
CNPJ :27.931.043/0001-47
Nascimento :09/02/1995
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/03/2025

Paciente :Joriano Benedito Dos Santos
Razão :CE GONCALVES POLETO LTDA
Idade : 30 anos
Setor :PRODUCAO
Função :COORDENADOR DE MONTAGEM

RG :/

Orelha Direita

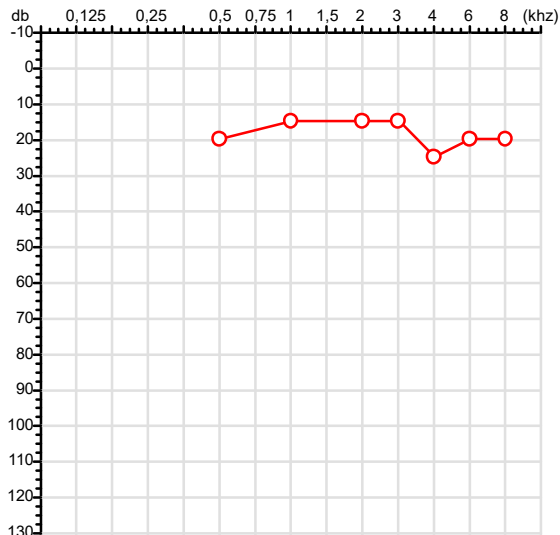

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	25	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	25	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8129DFE41B02DCC92540A6C560F90AC8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joriano Benedito Dos Santos


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

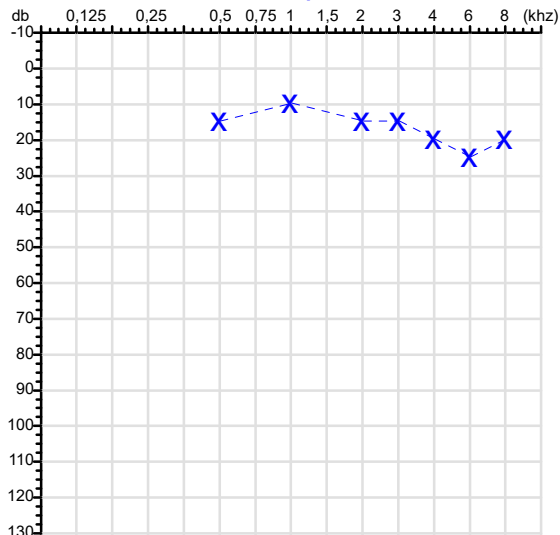

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)