

Exame n.º :724658


CPF :039.097.661-02
CNPJ :14.717.407/0001-49
Nascimento :22/06/1987
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/03/2025

Paciente :Isdaiane Cristina da Silva Santos
Razão :EVIPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME
Idade : 37 anos
Setor :VENDAS
Função :TELEMARKETING


RG :17642671/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

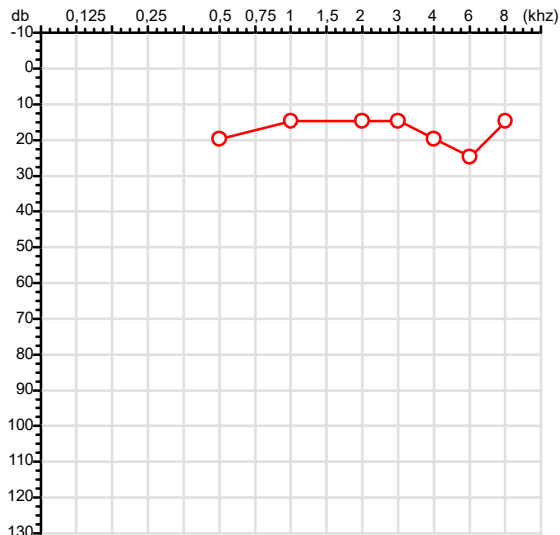

Orelha Esquerda

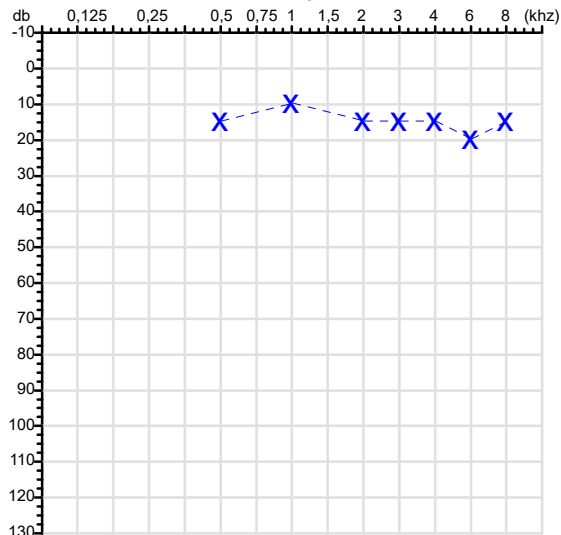

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F855A50B47B5760F8FEC189E3D3862AF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Isdaiane Cristina da Silva Santos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024