

Cod.: 519810	Paciente: Claudiney Benedito da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 12/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03031528182	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/03/2025 Liberado em: 13/03/2025 08:49

Eritrograma

	Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³: 5,06	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....: 14,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....: 42,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....: 83,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....: 27,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....: 33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....: 13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....: 10.130/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%	/mm ³
Neutrófilos.....: 55,5%	5.622/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....: 0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....: 0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....: 0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....: 0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....: 0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....: 55,5%	5.622/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....: 1,3%	132/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....: 0,1%	10/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....: 40,1%	4.062/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...: 0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....: 3,0%	304/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....: 232.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....: 9,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....: 0,219%	0,10 a 0,50%
PDW.....: 13,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963


A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNES: 3055612

Exame n.º :724847

CPF :030.315.281-82	Paciente :CLAUDINEY BENEDITO DA SILVA	RG :2067818-5/SSP
CNPJ :11.392.754/0001-50	Razão :SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	
Nascimento :01/04/1988	Idade : 36 anos	
Motivo :Periódico	Setor :ADMINISTRACAO INDUSTRIAL	
Reposuo :14h	Função :ENCARREGADO DE SETOR I	
Data do Exame : 12/03/2025		

Orelha Direita

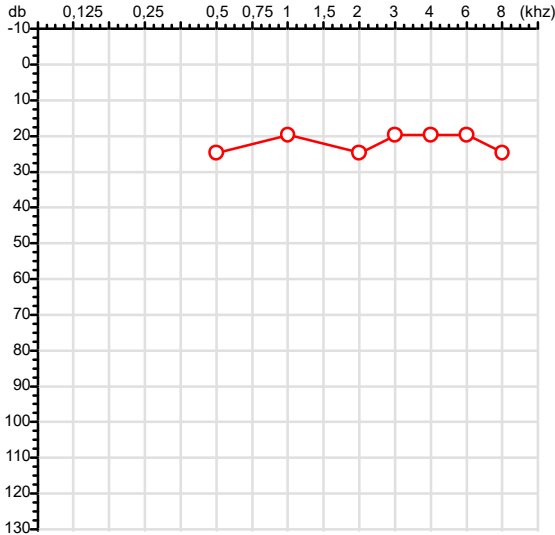

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	20	20	20	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	20	20	20	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

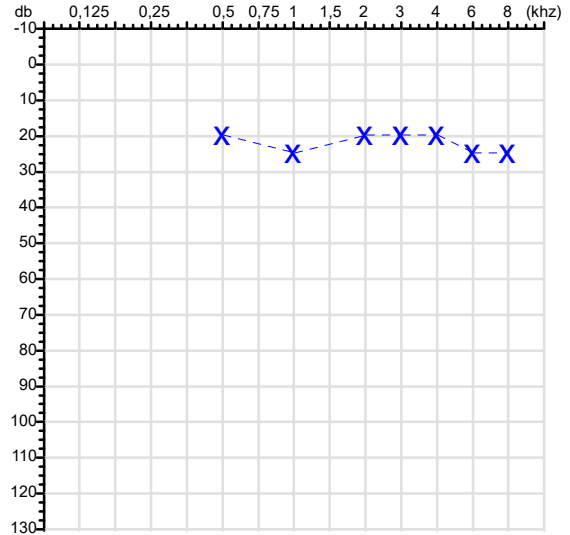

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	20	20	20	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	20	22	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
 Drª Amanda Bejamim da Costa
 CRM-MT N° 15466
 NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :C238DC5D855C26049251DD5F440BDC9D
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Claudiney Benedito da Silva

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11392754000150 Fantasia : SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS
Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome : Claudiney Benedito da Silva Setor: ADMINISTRACAO INDUSTRIAL
CPF : 03031528182 Cargo: ENCARREGADO DE SETOR I
RG : 2067818-5 / SSP Nascimento: 01/04/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/100

OE: 20/70

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Várzea Grande 12 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assinatura :3852000C9FCEF4F52D7250413DBE8BA1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>