

Protocolo : 2503130928129 Data : 13/03/2025
Paciente : EVAN ARRUDA DE OLIVEIRA
Nasc. : 26/12/1996 RG : CPF : 04875260156
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=913589863850926947695029473576>



Cod.: 519948	Paciente: Evan Arruda de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 13/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04875260156	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 13/03/2025 13:22

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	5,11	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	13,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	42,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	82,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	27,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	7.740/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	49,3%	3.816/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	49,3%	3.816/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	2,0%	155/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,3%	23/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	43,5%	3.367/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	4,9%	379/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	212.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,201%	0,10 a 0,50%
PDW.....	13,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Exame n.º :725066


CPF :048.752.601-56
CNPJ :03.788.312/0001-08
Nascimento :26/12/1996
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/03/2025

Paciente :Evan Arruda de Oliveira
Razão :SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA
Idade : 28 anos
Setor :SEPULTAMENTO
Função :AUXILIAR DE COVEIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

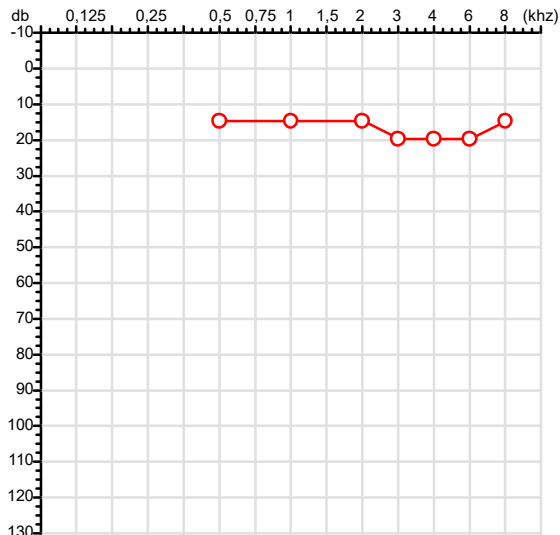

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

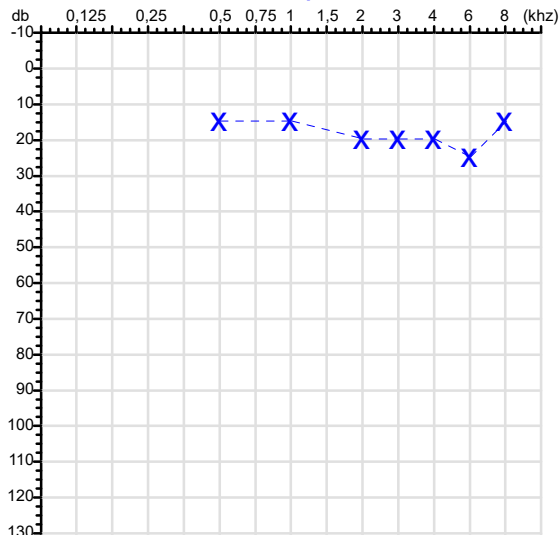

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	20	25	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B4FCC8D626AB9FAE06BCF5841E3EDD36

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Evan Arruda de Oliveira*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024