


Exame n.º :725132

CPF :045.828.221-93
CNPJ :38.497.760/0001-29
Nascimento :21/12/1991
Motivo :Periódico
Repouso :14h

Paciente :AILTON DE ASSUNCAO
Razão :SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA
Idade : 33 anos
Setor :GERAL
Função :AGENTE DE SANEAMENTO AGUA II

RG :23711507/SEJUSP MT

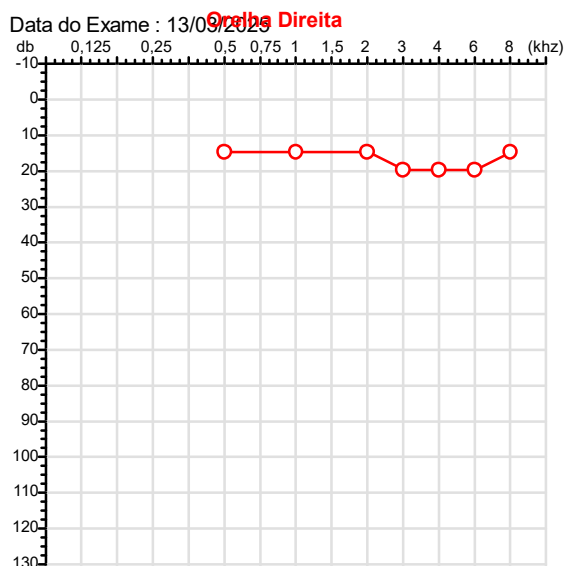

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

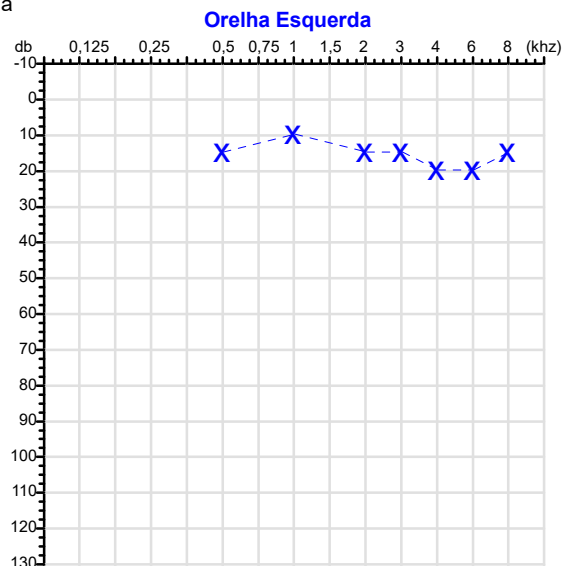

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6B368D85C6B0AF5DA135D06751C76357

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Ailton de Assuncao*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 520004	Paciente: Ailton de Assuncao	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 13/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04582822193	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**119 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 13/03/2025 15:17

Exame repetido e confirmado na mesma amostra.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

101 mg/dL

29/11/2022

94 mg/dL

25/10/2023

105 mg/dL

23/08/2024

Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 07005164000150 Fantasia : SANEAMENTO BASICO DE JANGADA
Razão Social : SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA
Endereço : R PEDRO ALVARES CABRAL N.º 392 Complemento :
Cidade / UF : CAMPINAS / SP CEP : 13026070

Funcionário

Nome : Ailton de Assuncao Setor: GERAL
CPF : 04582822193 Cargo: AGENTE DE SANEAMENTO AGUA II
RG : 23711507 / SEJUSP MT Nascimento: 21/12/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :61B7B2BBF707A1A00E32C1F9CEC9E753
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>