

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 520052 | Paciente: Zelia Regina Oliveira da Costa Santos | Sexo: Feminino | Idade: 52 (A) |
| Atendido em: 13/03/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03280296102 | Convênio: Hismet |

BETA-HCG (SORO)**Negativo**

Método: Imunocromatográfico Material: Soro. Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 13/03/2025 18:44

Valores de Referência:

Sensibilidade do teste 20 mIU/ml

Valor de referência: Negativo

LOTE:06792A
VALIDADE: 04/2025

FATORES A ANALISAR:

- 1 - A interpretação de HCG-FRAÇÃO BETA, deve ser criteriosa e analisada com a história clínica, anamnese e a outros exames complementares.
- 2 - DUM duvidosa - dias de atraso duvidoso, interpretação duvidosa.
- 3 - A SENSIBILIDADE e ESPECIFICIDADE depende do nível hormonal, medindo com 3 dias de atraso menstrual geralmente.
- 4 - Este TESTE INDIRETO DE GRAVIDEZ, depende de 3 fatores inter-relacionados:


- A. NÍVEL DE HCG
- B. ATRASO Menstrual
- C. Outros EXAMES COMPLEMENTARES

O exame é indicado com 3 dias no mínimo de ATRASO MENSTRUAL, devido aos níveis de HCG cujas taxas variam de gestante a gestante.

Nota: Embora este teste seja muito preciso na detecção da gravidez, uma pequena incidência de resultados falsos (positivos ou negativos) pode ocorrer. O médico deverá ser consultado se o resultado obtido for inesperado ou incompatível com as informações da paciente. O diagnóstico de uma gravidez não deve ser baseado apenas no resultado do teste, mas sim na correlação do resultado do exame laboratorial com os sinais e sintomas clínicos da paciente.



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 520052 | Paciente: Zelia Regina Oliveira da Costa Santos | Sexo: Feminino | Idade: 52 (A) |
| Atendido em: 13/03/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03280296102 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 10:53

Eritrograma

| | Valores de Referência |
|---|---------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: 4,51 | 3,9 a 5,0/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: 14,8 | 11,5 a 15,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: 45,0 | 35,0 a 45,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: 99,8 | 80,0 a 96,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: 32,8 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: 32,9 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: 16,0 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | | Valores de Referência |
|--|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....: 5.500/mm³ | | | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| | | % | /mm ³ |
| Neutrófilos.....: 46,5% | 2.558/mm³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Promielocitos.....: 0,0% | 0/mm³ | 0 | 0 |
| Mielocitos.....: 0,0% | 0/mm³ | 0 | 0 |
| Metamielocitos.....: 0,0% | 0/mm³ | 0 | 0 |
| Bastões.....: 0,0% | 0/mm³ | 0 a 6 | 0 a 600 |
| Segmentados.....: 46,5% | 2.558/mm³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: 2,1% | 116/mm³ | 2 a 4 | 80 a 600 |
| Basófilos.....: 0,3% | 17/mm³ | 0 a 2 | 0 a 200 |
| Linfócitos típicos....: 46,6% | 2.563/mm³ | 25 a 35 | 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos...: 0,0% | 0/mm³ | 0 | 0 |
| Monócitos.....: 4,5% | 248/mm³ | 2 a 10 | 400 a 1000 |
| Blastos.....: 0,0% | 0/mm³ | 0 | 0 |

Plaquetas

| | |
|---|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: 272.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: 9,0/fl | 6,7 a 10,0 |
| Plaquetócrito.....: 0,26% | 0,10 a 0,50% |
| PDW.....: 15,3 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente

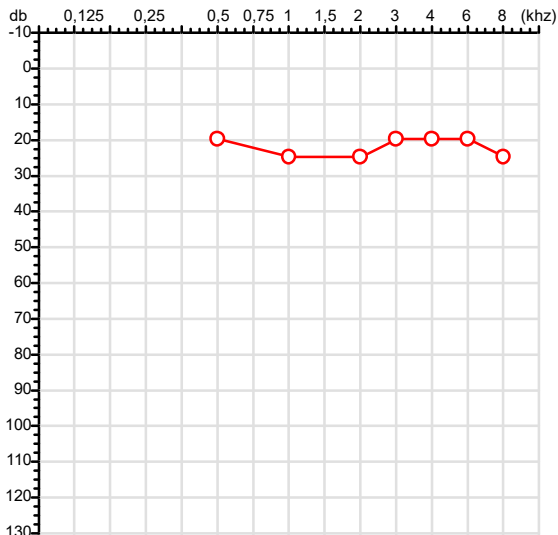

Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

CPF :032.802.961-02 Paciente :ZELIA REGINA OLIVEIRA DA COSTA SANTOS RG :/
 CNPJ :05.111.062/0001-94 Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
 Nascimento :10/03/1973 Idade : 52 anos
 Motivo :Admissional Setor :MIUDO- (EMBALAGEM PRIMARIA E SEGUNDARIA)
 Repouso :14h Função :AJUDANTE GERAL I
 Data do Exame : 13/03/2025

Orelha Direita



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 |

Óssea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |

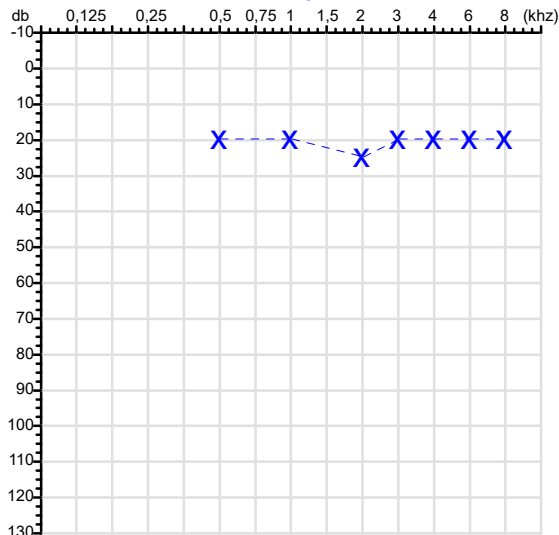
Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
 Dra. Amanda Bejammim da Costa
 Médica
 CRM-MT N° 15466
 NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :FD2260B45A241B47B08D6B1081C97C78
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Zelia Regina Oliveira da Costa Santos
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024