

Protocolo : 250313164712

Data : 13/03/2025

Paciente : Valdir Paulo da Silva


Nasc. : 07/04/1987 RG :

CPF : 08155228436

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

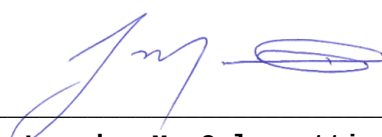

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=834903569848875391776319714993>




Exame n.º :725315

CPF :081.552.284-36
CNPJ :48.307.901/0001-57
Nascimento :07/04/1987
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/03/2025

Paciente :VALDIR PAULO DA SILVA
Razão :M A DIAS FILHO LTDA
Idade : 37 anos
Setor :PATIO
Função :AJUDANTE DE PATIO

RG :/

Orelha Direita

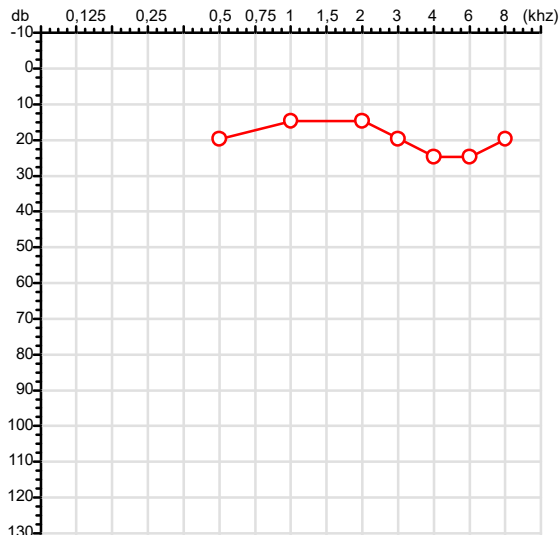

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

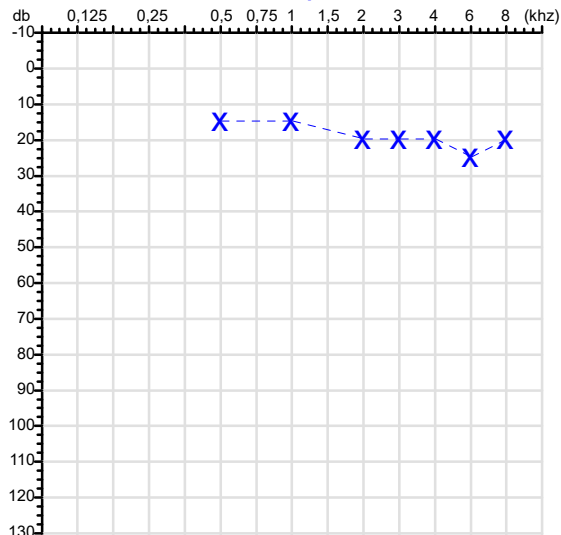

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9ED956C5E9B778E9BE86102838914D49

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdir Paulo da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 48307901000157 Fantasia : M. A. DIAS FILHO LTDA
Razão Social : M A DIAS FILHO LTDA
Endereço : AV FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 6749 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080535

Funcionário

Nome : Valdir Paulo da Silva Setor: PATIO
CPF : 08155228436 Cargo: AJUDANTE DE PATIO
RG : / Nascimento: 07/04/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 13 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Ricardo Ferrier
Médico
CRM 14172/MT

Dr. Ricardo Ferrier
CRM-MT 14172
NIS 27004114568

Autenticação Assinatura :5875E4066B1FAF4C1FEC23EDFF7C3197
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>