

Cod.: 520197	Paciente: Milton Passos dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 14/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00476476127	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**76 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 14:14

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo : 25031412124837 Data : 14/03/2025
Paciente : MILTON PASSOS DOS SANTOS
Nasc. : 17/01/1984 RG : 16480422 CPF : 00476476127
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = -60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL
BLOQUEIO DIVISIONAL ÂNTERO-SUPERIOR ESQUERDO

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=586742110852345915756254922636>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 35474949001260 Fantasia : LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Razão Social : LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Endereço : AV QUINZE DE NOVENBRO N.º 303 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

Funcionário

Nome : Milton Passos Dos Santos	Setor: GERAL
CPF : 00476476127	Cargo: MOTORISTA
RG : 16480422 / SJSP MT	Nascimento: 17/01/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 14 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assinatura :CD317B93F8F3CF4377B2416E90166045
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :725433

CPF :004.764.761-27
CNPJ :03.819.157/0011-03
Nascimento :17/01/1984
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 14/03/2025

Paciente :Milton Passos Dos Santos
Razão :LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Idade : 41 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA

RG :16480422/SJSP MT

Orelha Direita

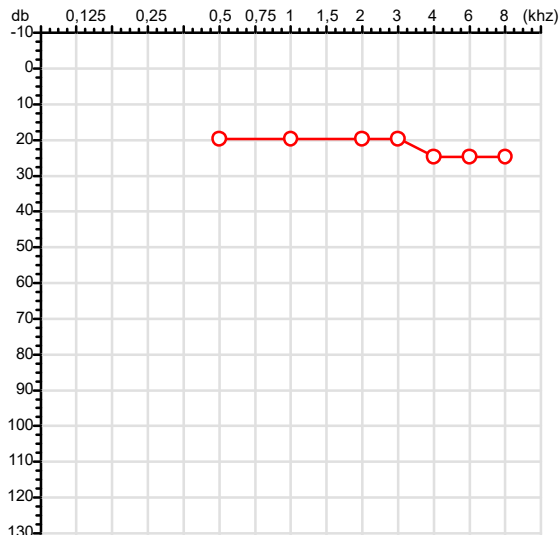

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

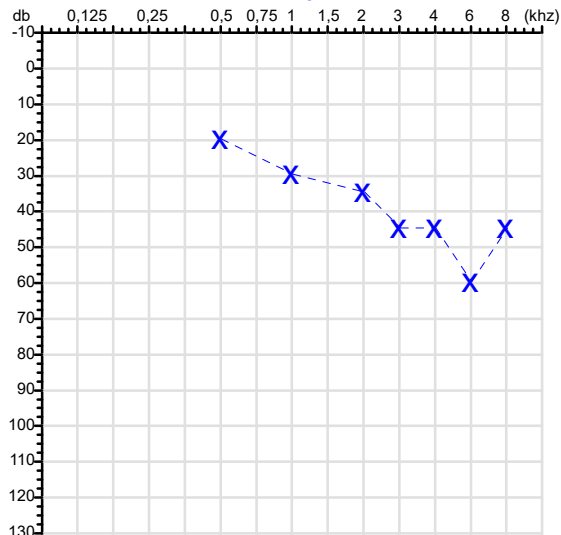

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	30	35	45	45	60	45

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	30	35	28	45	45	60	50

Laudo Clínico OE

Perda auditiva de grau leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :D1DE57531DF0E2B794C040DAD7796611

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Milton Passos Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024