


Exame n.º :725443

CPF :039.851.201-96
CNPJ :38.497.760/0001-29
Nascimento :12/03/1996
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 14/03/2025

Paciente :Odnilso Simao de Alcantara
Razão :SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA
Idade : 29 anos
Setor :GERAL
Função :AGENTE SANEAMENTO I

RG :23858605/SSPMT

Orelha Direita

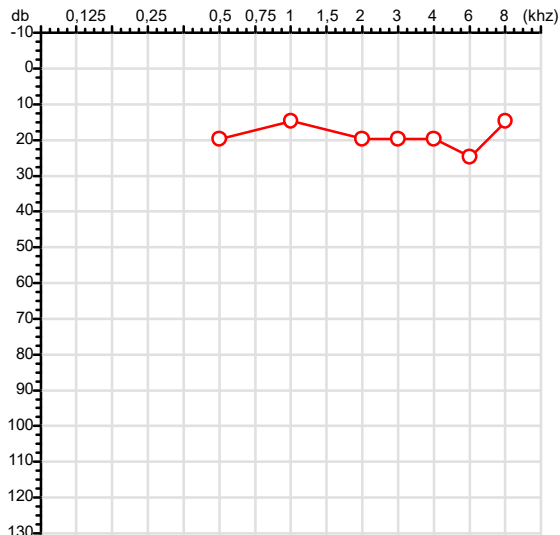

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

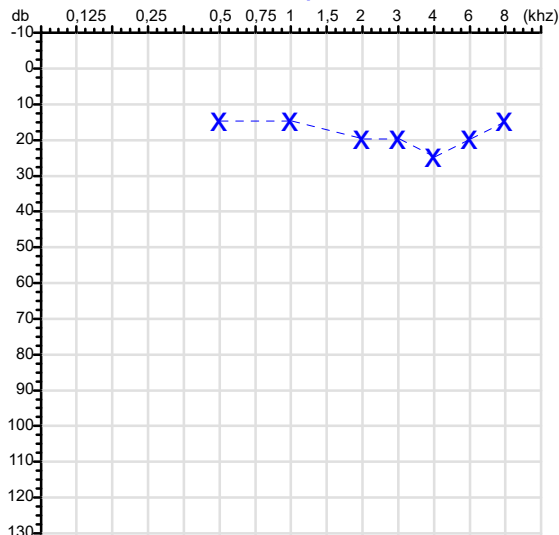

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4E7ECAC45337188BD72979688FA318EF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Odnilso Simao de Alcantara

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 07005164000150 Fantasia : SANEAMENTO BASICO DE JANGADA
Razão Social : SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA
Endereço : R PEDRO ALVARES CABRAL N.º 392 Complemento :
Cidade / UF : CAMPINAS / SP CEP : 13026070

Funcionário

Nome : Odimilson Simao de Alcantara Setor: GERAL
CPF : 03985120196 Cargo: AGENTE SANEAMENTO I
RG : 23858605 / SSPMT Nascimento: 12/03/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :A00EED0B9F34B2D59F523F1C7325603D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Cod.: 520215	Paciente: Odimilso Simao de Alcantara	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 14/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03985120196	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 14:15

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

92 mg/dL

24/04/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 3055612