



Nome: FRANCISCO LIMA DE MORAES

Data Nasc.: 03/10/1999

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 14/03/2025

Protocolo: 917186

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 646496

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1

Cod.: 520273	Paciente: Francisco Lima de Moraes	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 14/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06219868102	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 17:52

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **5,16**
Hemoglobina em g/dL.....: **16,1**
Hematócrito em %.....: **49,1**
Vol. Glob. Média em fl.....: **95,2**
Hem. Glob. Média em pg.....: **31,2**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **32,8**
RDW.....: **14,1**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **6.920/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	57,9%	4.007/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	57,9%	4.007/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	0,7%	48/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,2%	14/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	32,0%	2.214/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	9,2%	637/mm³	2 a 10


Plaquetas

Plaquetas.....: **264.000/mm³**
VPM.....: **10,6/fl**
Plaquetócrito.....: **0,279%**
PDW.....: **15,2**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247


A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612


Exame n.º :725595

CPF :062.198.681-02
CNPJ :05.111.062/0001-94
Nascimento :03/10/1999
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/03/2025

Paciente :FRANCISCO LIMA DE MORAES
Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Idade : 25 anos
Setor :EMBARQUE DE CARNE COM OSSO
Função :LOMBADOR A
RG :/

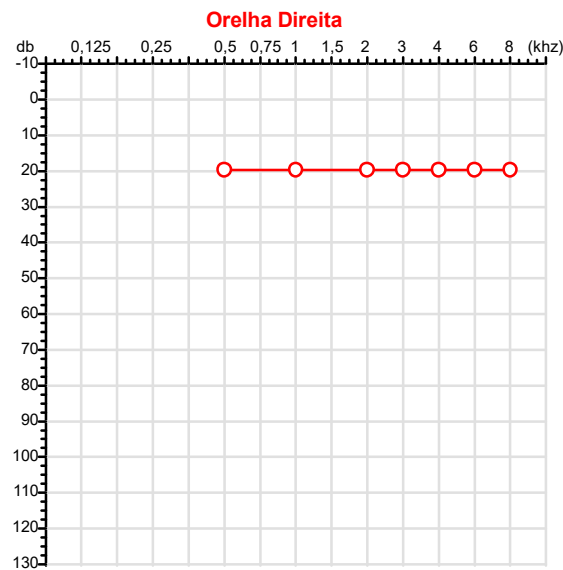

Audiometria

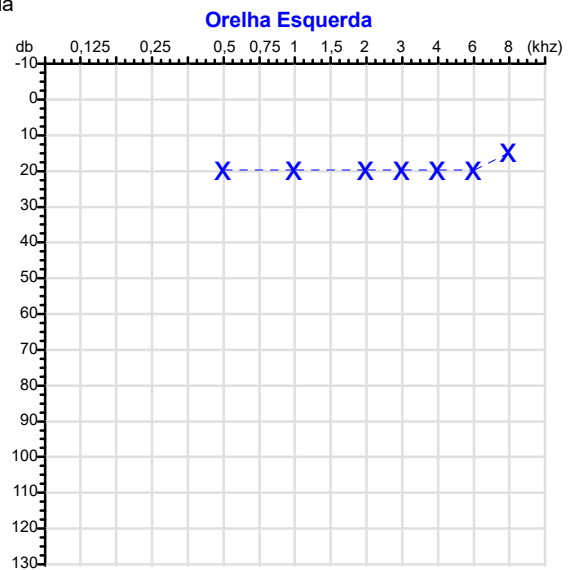

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :D1E43ADCBF72FF3D4E2216933593F009

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Francisco Lima de Moraes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024