

Protocolo : 2503170949539 Data : 17/03/2025
Paciente : DIERLISSON LEITE DE AVELAR
Nasc. : 16/03/1996 RG : CPF : 02559019256
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=364157017028717917574591535629>



Cod.: 520355	Paciente: Dierlisson Leite de Avelar	Sexo: Feminino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 17/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02559019256	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/03/2025 Liberado em: 17/03/2025 11:18

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,38	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,5	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	43,5	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	99,3	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	33,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....	10.460/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....	65,9%	6.893/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....	65,9%	6.893/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....	1,8%	188/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....	0,2%	21/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....	27,8%	2.908/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....	4,3%	450/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	220.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	9,6/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,21%	0,10 a 0,50%
PDW.....	14,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Exame n.º :725714


CPF :025.590.192-56
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :16/03/1996
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 17/03/2025

Paciente :Dierlisson Leite de Avelar
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 29 anos
Setor :DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

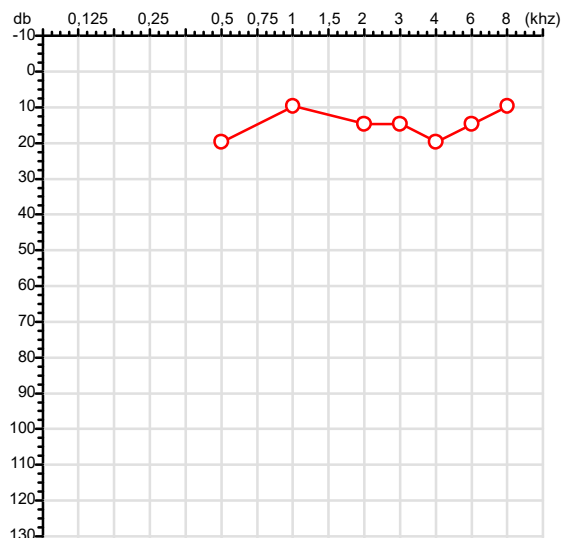

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	15	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

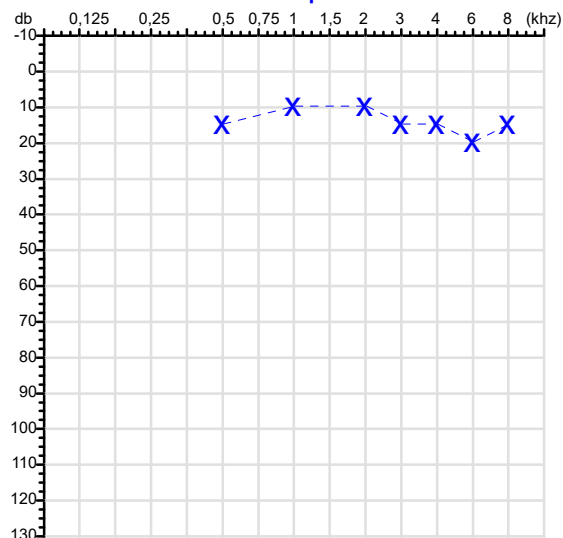

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D2AE88151999CDA183B95518361D04BA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Dierlisson Leite de Avelar*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Dierlisson Leite de Avelar Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO
CPF : 02559019256 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 16/03/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assinatura : B0A2AC3EECF75C510D6B65135EF75D9D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>