

Protocolo : 250318142325 Data : 18/03/2025
Paciente : Poliana da Silva Saraiva
Nasc. : 20/03/1980 RG : CPF : 01139936417
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=309035224262829406322390061659>



Cod.: 520677	Paciente: Poliana da Silva Saraiva	Sexo: Feminino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 18/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01139936417	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/03/2025 Liberado em: 18/03/2025 15:12

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,15	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	12,3	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	36,9	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	88,9	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	29,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	14,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	5.900/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	69,2%	4.083/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	69,2%	4.083/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	0,9%	53/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,1%	6/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	21,3%	1.257/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	8,5%	502/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	384.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	9,6/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,37%	0,10 a 0,50%
PDW.....	14,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 3055612


Exame n.º :726260

CPF :011.399.364-17
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :20/03/1980
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/03/2025

Paciente :Poliana da Silva Saraiva
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 44 anos
Setor :DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

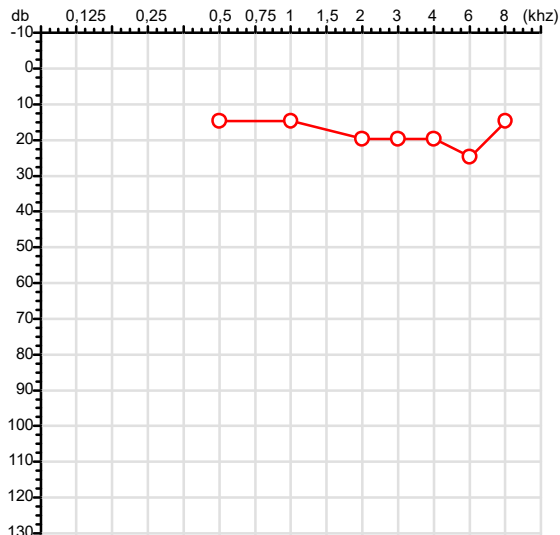

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

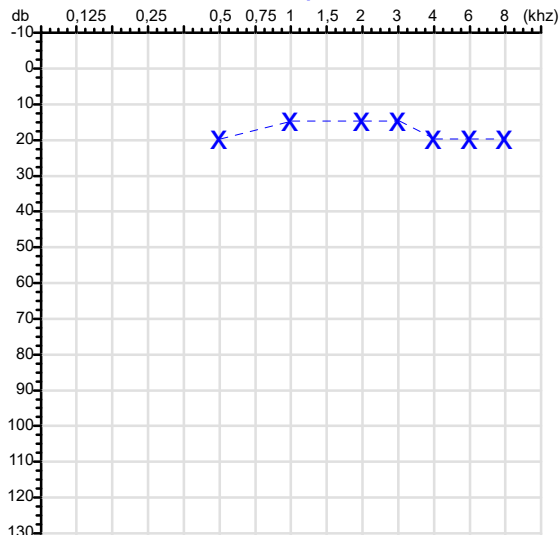

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3B4EAD9750DB50D9AAFB31FA85C065AF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Poliana da Silva Saraiva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Poliana da Silva Saraiva Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO
CPF : 01139936417 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 20/03/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de março de 2025

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura : 7E9E359386A68203ED93899A943DB3D5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>