



Nome: PAULO HENRIQUE CAMPOS SALLES

Data Nasc.: 18/08/1994

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 20/03/2025

Protocolo: 918914

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 628059

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1

Cod.: 521040	Paciente: Paulo Henrique Campos Salles	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 20/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05761721112	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/03/2025 Liberado em: 21/03/2025 17:00

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,35	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	13,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	41,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	95,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	30,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....	6.000/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	48,8%	2.928/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	48,8%	2.928/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	1,7%	102/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,3%	18/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	46,5%	2.790/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	2,7%	162/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	202.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,223%	0,10 a 0,50%
PDW.....	16,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121


Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Exame n.º :726931


CPF :057.617.211-12
CNPJ :07.698.292/0001-27
Nascimento :18/08/1994
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/03/2025

Paciente :PAULO HENRIQUE CAMPOS SALLES
Razão :PANTANAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA ME
Idade : 30 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DESPACHANTE DE CARGAS

RG :23990562/SEJUSPMT

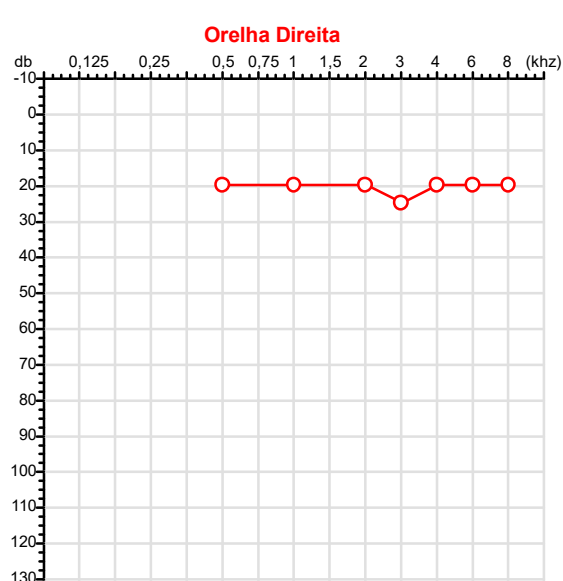

Audiometria

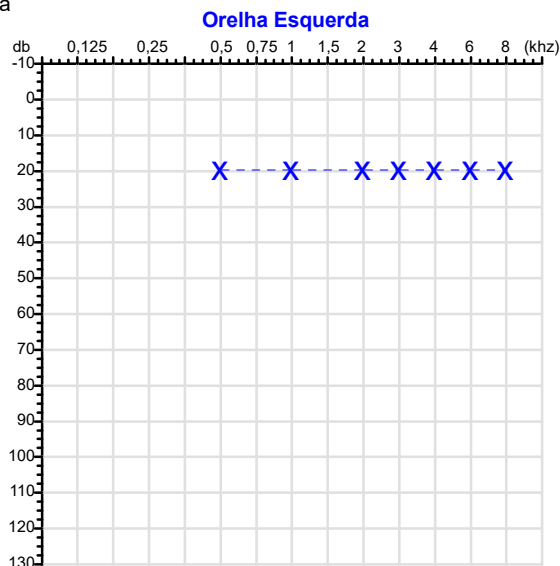

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	20	20	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :869C5AD0EDA0F2CEB13006543036DEC6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paulo Henrique Campos Salles

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024