



Nome: JOAO VITOR ALVARENGA DOS SANTOS

Data Nasc.: 23/08/2002

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 21/03/2025

Protocolo: 919022

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 661895

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Sacralização de L5, com megapófise transversa articulada bilateralmente.

Redução do espaço discal em L5-S1.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1

Cod.: 521130	Paciente: Joao Vitor Alvarenga dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 21/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06264521124	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/03/2025 Liberado em: 21/03/2025 17:04

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,87	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	45,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	93,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	30,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	3.930/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	52,6%	2.067/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	52,6%	2.067/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	3,3%	130/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,9%	35/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	35,8%	1.407/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	7,4%	291/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	195.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,212%	0,10 a 0,50%
PDW.....	16,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 21/03/2025
Primeiro Nome: JOAO VICTOR A.
Sobrenome: DOS SANTOS
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 79.0

Data de nascimento: 23/08/2002
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

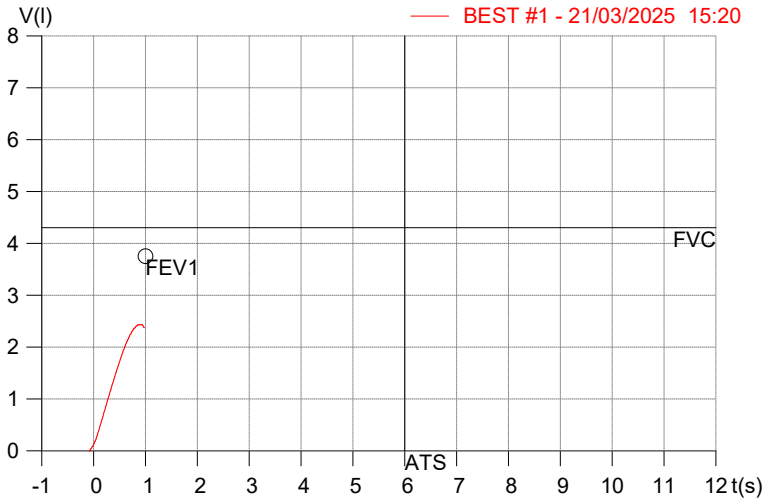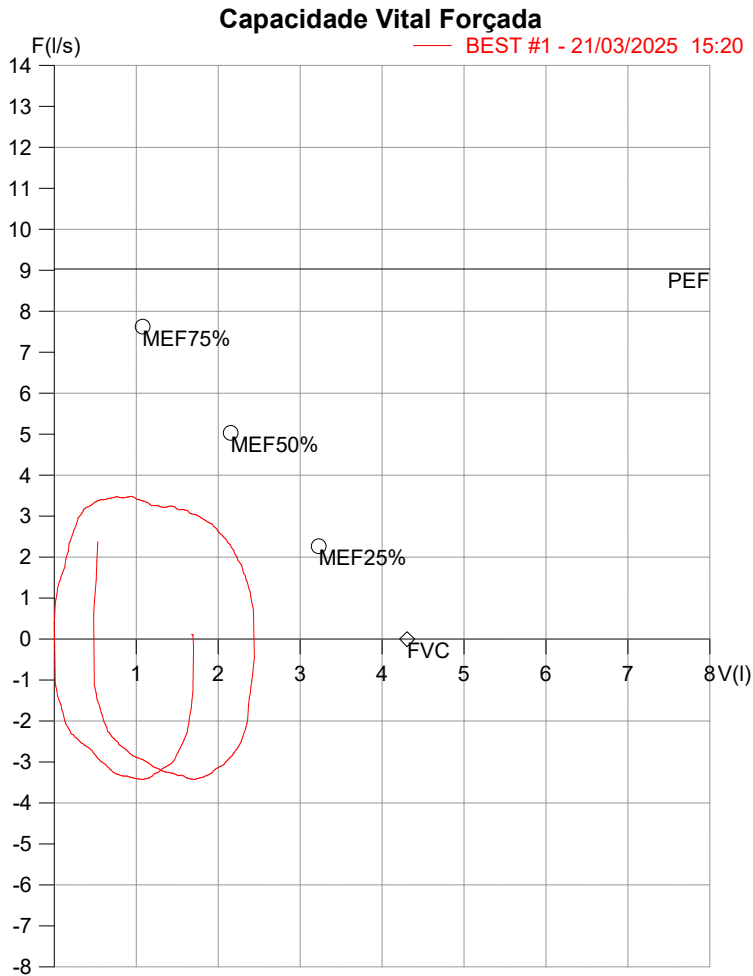

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.30	2.45	56.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.30	2.45	56.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.03	3.48	38.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.43	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.86	3.27	67.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.63	3.40	44.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.03	3.26	64.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.26	2.90	128.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	541.7	209.0	38.6

Diagnóstico:
Espirometria normal


Exame n.º :727018

CPF :062.645.211-24
CNPJ :55.818.208/0001-04
Nascimento :23/08/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/03/2025

Paciente :JOAO VITOR ALVARENGA DOS SANTOS
Razão :HAACK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Idade : 22 anos
Setor :SERVICO
Função :LAVADOR DE PECA

RG :/

Orelha Direita

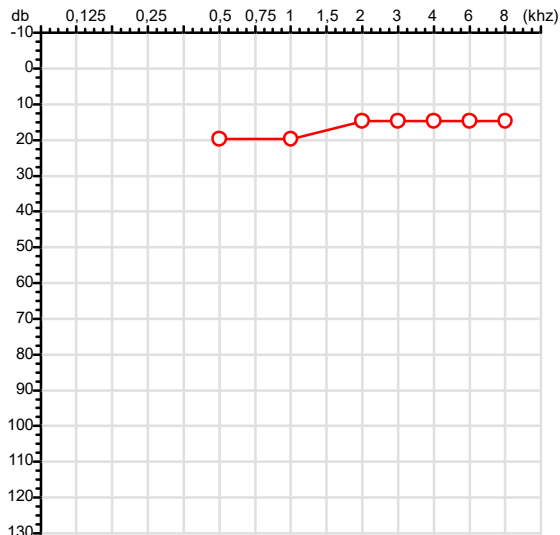

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	15	15	15	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	15	18	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :B506950CC289A357E12F81E1B04DAFCE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

João Vitor Alvarenga Dos Santos


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

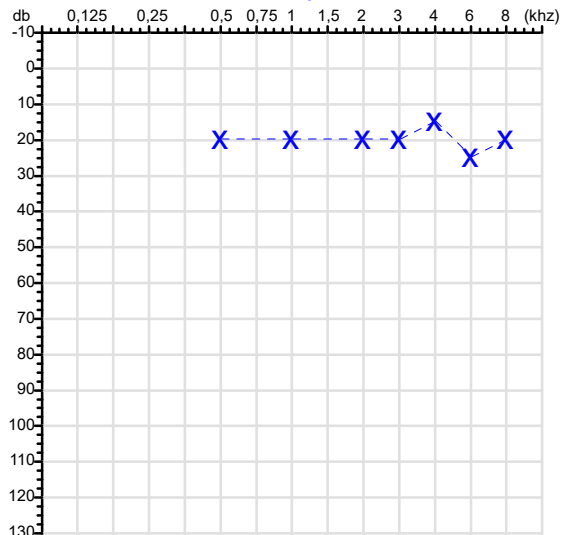

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	15	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	15	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 55818208000104 Fantasia : RETIFICA HAACK
Razão Social : HAACK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AVENIDA ANISIO HADDAD (LOT JD N.º S/N Complemento : QUADRA08 LOTE 05
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78150716

Funcionário

Nome : Joao Vitor Alvarenga Dos Santos Setor: SERVICO
CPF : 06264521124 Cargo: LAVADOR DE PECA
RG : / Nascimento: 23/08/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Varzea Grande 21 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assintatura :0C5E16848B567F7AD8E6CDCEED00AC0D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>