

Protocolo :25032111441347 Data:21/03/2025
Paciente:MAYKON PEREIRA OLIVEIRA SILVA
Nasc.:15/11/1999 RG : CPF:05412472125
Exame :RX COLUNA LOMBAR AP/P

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=235444803509827385085690869974>



Cod.: 521182	Paciente: Maykon Pereira Oliveira Silva	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 21/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05412472125	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/03/2025 Liberado em: 21/03/2025 17:08

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	5,20	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	45,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	86,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	28,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	5.110/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	63,2%	3.230/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	63,2%	3.230/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	1,7%	87/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,3%	15/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	27,1%	1.385/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	7,7%	393/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	236.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,265%	0,10 a 0,50%
PDW.....	15,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121


Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNES: 3055612

Exame n.º :727131

CPF :054.124.721-25 Paciente :Maykon Pereira Oliveira Silva RG :/
 CNPJ :46.638.275/0001-56 Razão :FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA
 Nascimento :15/11/1999 Idade : 25 anos
 Motivo :Demissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :AJUDANTE DE MOTORISTA GRANEL

Data do Exame : 21/03/2025

Orelha Direita

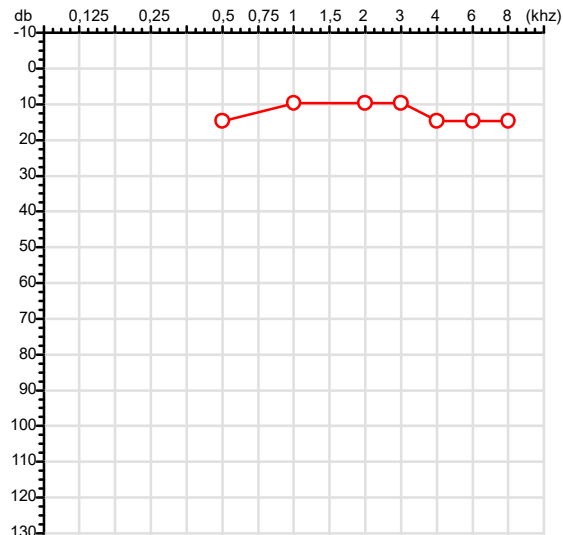

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

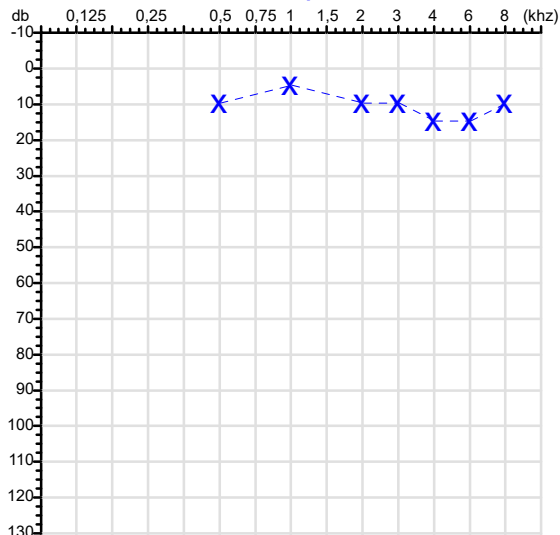

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F7AFC731726FF9C563A8187C72A33633

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Maykon Pereira Oliveira Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024