

Cod.: 521266	Paciente: Luiz Thelson Ferreira	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00645558109	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/03/2025 Liberado em: 24/03/2025 14:16

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,20	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	12,9	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	40,4	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	96,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	30,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	31,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	7.790/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	63,8%	4.970/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	63,8%	4.970/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	1,5%	117/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,3%	23/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	30,5%	2.376/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	3,9%	304/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	308.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,7/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,33%	0,10 a 0,50%
PDW.....	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 521266	Paciente: Luiz Thelson Ferreira	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00645558109	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 24/03/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS: Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS: Amostra negativa

Valores de Referência:
Negativo

Histórico de Resultados

	24/04/2023	19/04/2024
HELMINTOS	Amostra negativa	Amostra negativa
PROTOZOÁRIOS	Amostra negativa	Amostra negativa


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498


Exame n.º :727311

CPF :006.455.581-09
CNPJ :10.914.514/0001-06
Nascimento :06/08/1983
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 24/03/2025

Paciente :Luiz Thelson Ferreira
Razão :PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :GHE 14.1 - PRODUCAO
Função :SUPERVISOR PRODUCAO INDUSTRIAL ALIMENTICIA

RG :/

Orelha Direita

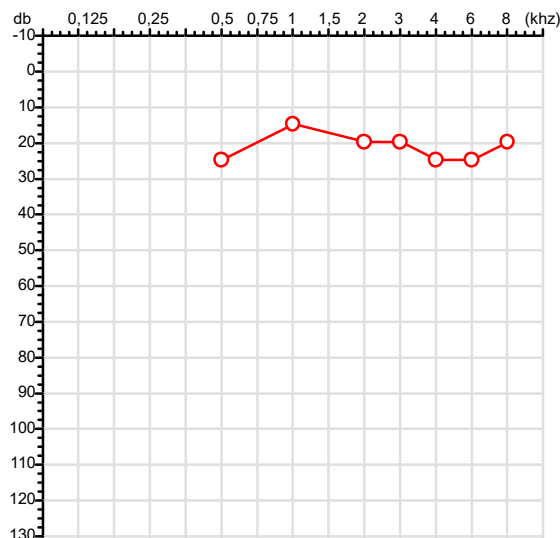

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	20	20	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

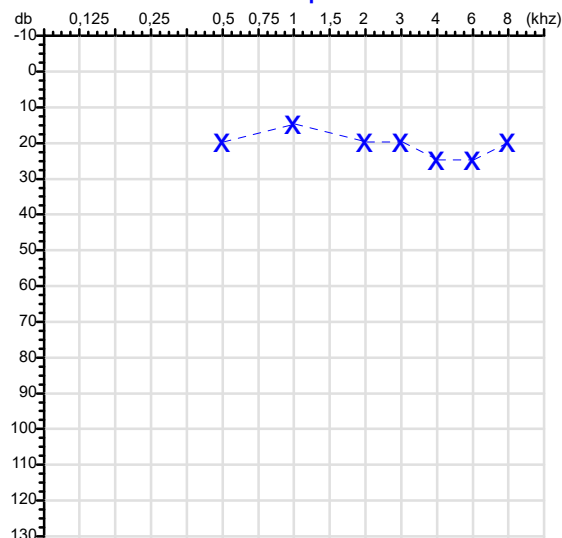

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A9EC0B041007A93AD5090160D5CCEF8A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Luiz Thelson Ferreira*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024