

Cod.: 521527	Paciente: Paulo Goncalves Rosa Silva	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 25/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 48845019187	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 25/03/2025 13:39

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **5,11**
Hemoglobina em g/dL.....: **15,7**
Hematócrito em %.....: **47,0**
Vol. Glob. Média em fl.....: **92,0**
Hem. Glob. Média em pg.....: **30,7**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **33,4**
RDW.....: **13,3**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **8.190/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

			%	/mm ³
Neutrófilos.....:	64,8%	5.307/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	64,8%	5.307/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	139/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	8/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	27,2%	2.228/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,2%	508/mm³	2 a 10	400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....: **345.000/mm³**
VPM.....: **9,8/fl**
Plaquetócrito.....: **0,340%**
PDW.....: **15,6**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



Nome	PAULO GONCALVES ROSA SILVA			ID1	727669	Sexo	Masculino	Idade	51,1	Peso (kg)	78,00	Altura (cm)	168,0
Agrupamento	--	D.O.B.	05/02/1974	ID2	--	BMI (kg/m2)	27,6	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	6	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:02



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,62	3,98	91		

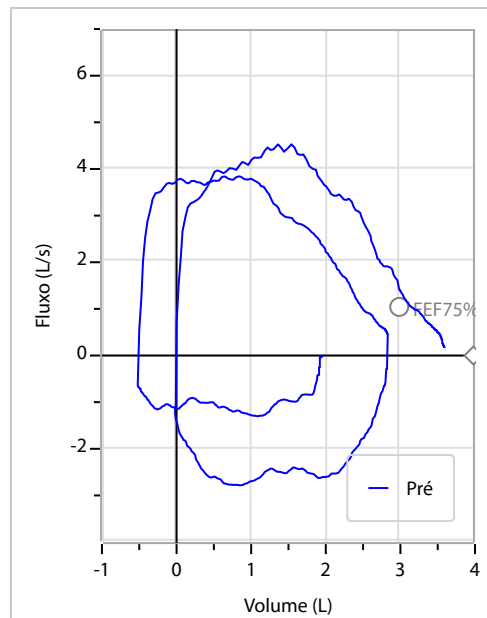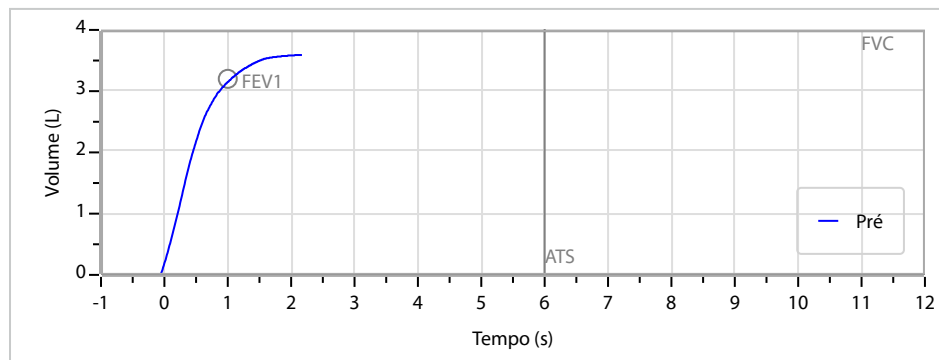

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,1% e um valor FVC de 3,62 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____


Exame n.º :727669

CPF :488.450.191-87
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :05/02/1974
Motivo :Retorno ao Trabalho
Repouso :14h
Data do Exame : 25/03/2025

Paciente :Paulo Goncalves Rosa Silva
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 51 anos
Setor :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

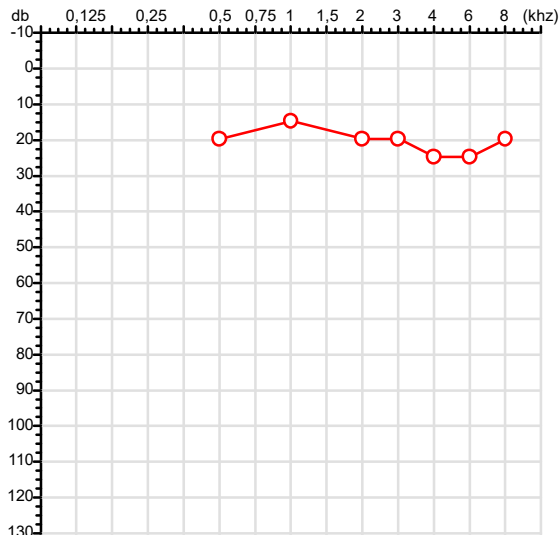

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

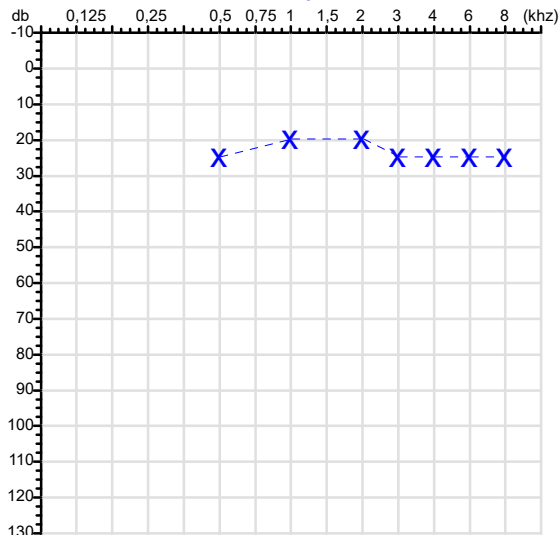

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0AF8BBCE63094FC28DF4554A9D369483

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paulo Goncalves Rosa Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Paulo Goncalves Rosa Silva Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
CPF : 48845019187 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 05/02/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de março de 2025


Amanda de S. Pereira
Médica
CRM/SC 31895

Drª Amanda de Souza Pereira
CRM-SC N° 31895
NIS

Autenticação Assinatura : 97917618182C73D8721920A0DBBF4B37
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>