

Cod.: 521564	Paciente: Rodrigo Santos Monteiro	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 25/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69879877187	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 25/03/2025 13:45

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,32**
Hemoglobina em g/dL.....: **13,5**
Hematócrito em %.....: **40,5**
Vol. Glob. Média em fl.....: **93,8**
Hem. Glob. Média em pg.....: **31,2**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **33,3**
RDW.....: **12,7**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **5.540/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

			%	/mm ³
Neutrófilos.....:	70,6%	3.911/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	70,6%	3.911/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	89/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	17/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	20,8%	1.152/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,7%	371/mm³	2 a 10	400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....: **293.000/mm³**
VPM.....: **10,4/fl**
Plaquetócrito.....: **0,306%**
PDW.....: **15,1**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612


Exame n.º :727697

CPF :698.798.771-87 Paciente :Rodrigo Santos Monteiro
 CNPJ :78.958.717/0005-61 Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
 Nascimento :24/08/1981 Idade : 43 anos
 Motivo :Periódico Setor :GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO
 Repouso :14h Função :MOLDADOR
 Data do Exame : 25/03/2025

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

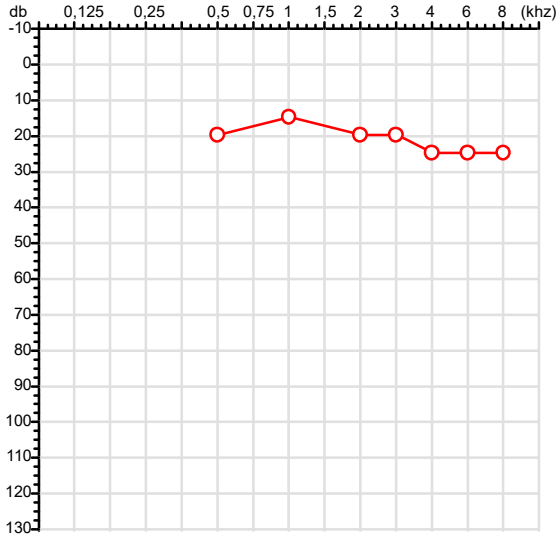

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

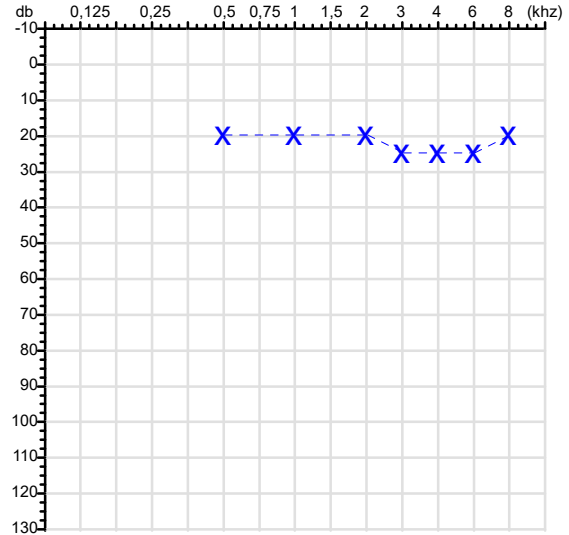

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E2EB0A5C14A4B615F74E139EF29443FC
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rodrigo Santos Monteiro

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Rodrigo Santos Monteiro Setor: GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO
CPF : 69879877187 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 24/08/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de março de 2025


Amanda de S. Pereira
Médica
CRM/SC 31895

Drª Amanda de Souza Pereira
CRM-SC N° 31895
NIS

Autenticação Assintatura :0E0783E581F21B337313035013F3D75F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>