

Cod.: 521554	Paciente: Ozeias Alves da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 25/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70348022115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 25/03/2025 13:47

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,43**
Hemoglobina em g/dL.....: **14,7**
Hematócrito em %.....: **44,1**
Vol. Glob. Média em fl.....: **99,5**
Hem. Glob. Média em pg.....: **33,2**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **33,3**
RDW.....: **13,3**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **5.840/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

			%	/mm ³
Neutrófilos.....:	69,3%	4.047/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	69,3%	4.047/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	58/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	20,1%	1.174/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	9,5%	555/mm³	2 a 10	400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....: **250.000/mm³**
VPM.....: **10,3/fl**
Plaquetócrito.....: **0,257%**
PDW.....: **14,2**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Exame n.º :727699


CPF :703.480.221-15
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :05/03/1982
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 25/03/2025

Paciente :Ozeias Alves da Silva
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 43 anos
Setor :GHE 07 CONCRETAGEM - LIDERANCA
Função :OPERADOR TECNICO DE PROCESSOS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

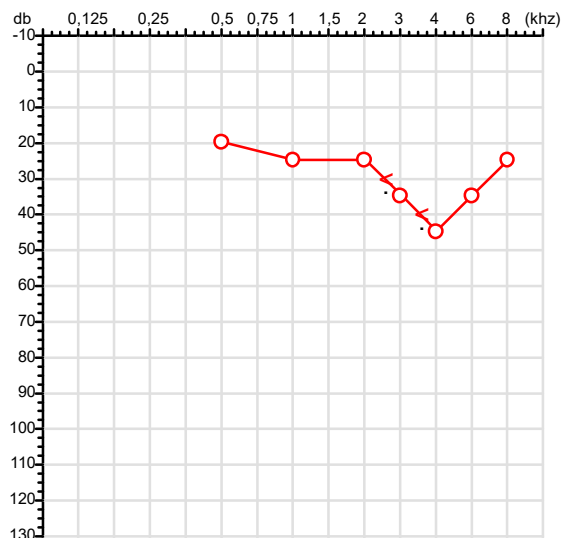

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	35	45	35	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	35	45	35	38

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

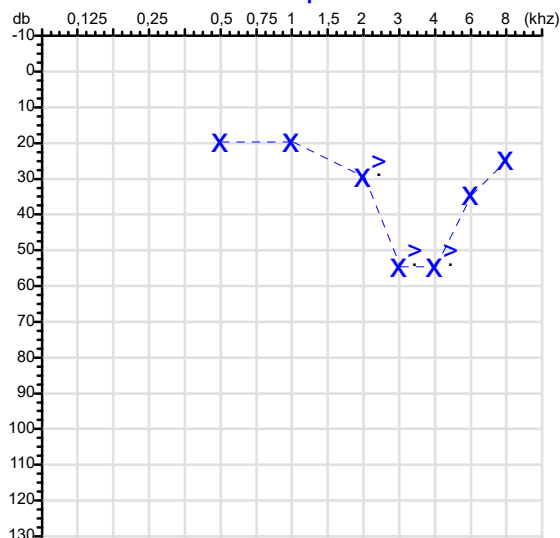

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	30	55	55	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	25	50	50	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	30	23	55	55	35	48

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9DB8C6A9280FAA3F20DD1E8BCDFA0C2D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ozeias Alves da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Ozeias Alves da Silva Setor: GHE 07 CONCRETAGEM - LIDERANCA
CPF : 70348022115 Cargo: OPERADOR TECNICO DE PROCESSOS
RG : / Nascimento: 05/03/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de março de 2025


Amanda de S. Pereira
Médica
CRM/SC 31895

Drª Amanda de Souza Pereira
CRM-SC N° 31895
NIS

Autenticação Assinatura : 789971222D0FDDBA7256EA1ED26AF68A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>