

Protocolo:250325145903

Data:25/03/2025

Paciente:Adriano Silva Souza

Nasc.:21/11/1989 RG :

CPF:02219435105

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.





Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=285007736382133511103875850237>



CPF :022.194.351-05 Paciente :Adriano Silva Souza RG :/
 CNPJ :43.201.006/0001-30 Razão :CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Nascimento :21/11/1989 Idade : 35 anos
 Motivo :Demissional Setor :PRODUCAO
 Repouso :14h Função :MECANICO INDUSTRIAL
 Data do Exame : 25/03/2025

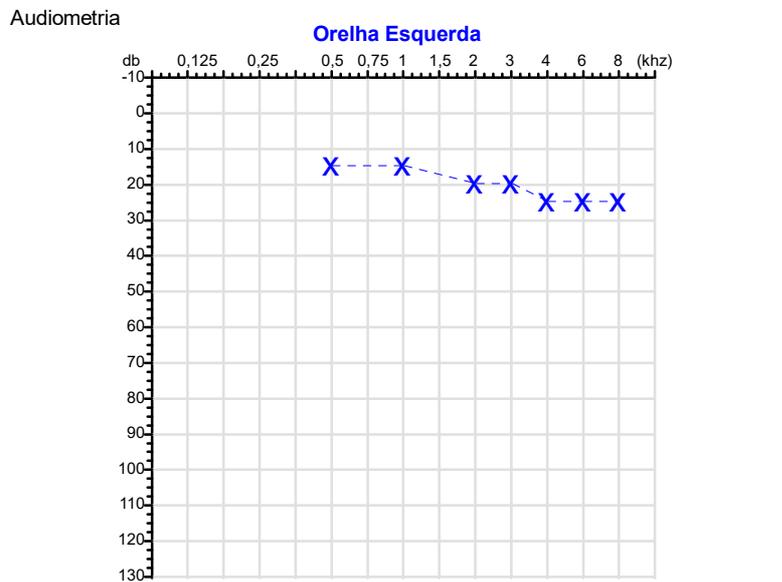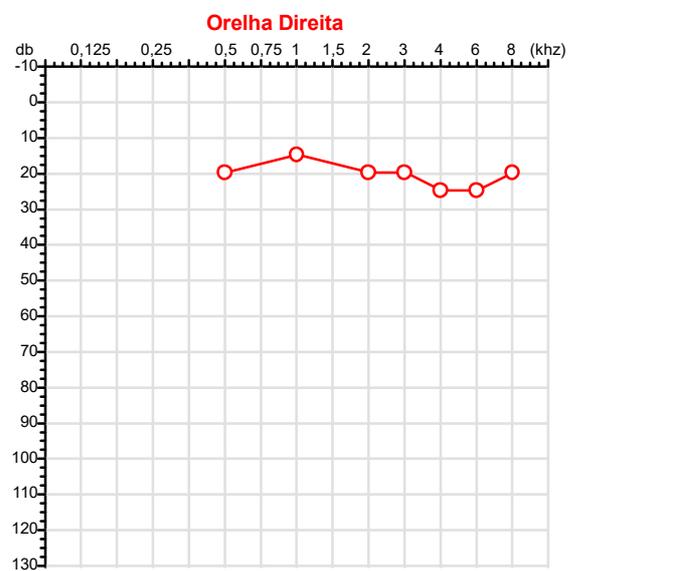

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Lauda Clínico OD
 Audição normal

Lauda Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :CAAEDD3A85C6BDC3EBB4C5294B83AAA7
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adriano Silva Souza
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43201006000130 Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 6520 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080535

Funcionário

Nome : Adriano Silva Souza Setor: PRODUCAO
CPF : 02219435105 Cargo: MECANICO INDUSTRIAL
RG : / Nascimento: 21/11/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 25 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Ricardo Ferrier
CRM-MT 14172
NIS 27004114568

Autenticação Assintatura :461316580E98A159DABABACE9DA15258
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>