

Cod.: 521853	Paciente: Linezio da Conceicao Silva	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 85151432168	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 16:21

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	3,84	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	12,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	39,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	101,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	33,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	15,4	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....	6.690/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	66,5%	4.449/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	66,5%	4.449/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	4,8%	321/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,1%	7/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	26,0%	1.739/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	2,6%	174/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	234.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	12,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,282%	0,10 a 0,50%
PDW.....	17,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 521853	Paciente: Linezio da Conceicao Silva	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 85151432168	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

103 mg/dL


Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 14:29

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Exame n.º :728063


CPF :851.514.321-68
CNPJ :17.504.574/0001-08
Nascimento :14/08/1972
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/03/2025

Paciente :Linezio da Conceicao Silva
Razão :SUCATAS FORTALEZA EIRELI - ME
Idade : 52 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE PRENSA

RG :08769508/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

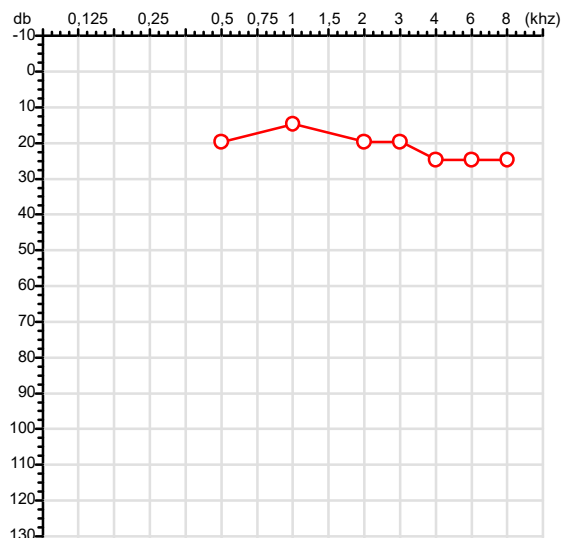

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

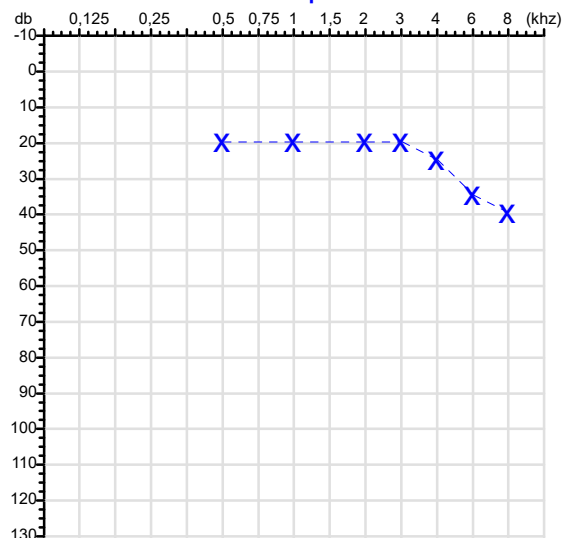

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	35	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	35	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1E1DE4ABE3F4C067755B46CD5536E4FA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Linezio da Conceicao Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024