



Cod.: 521946	Paciente: Matheus dos Santos Lima	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06110516139	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,9 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/03/2025 Liberado em: 28/03/2025 12:26

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 521946	Paciente: Matheus dos Santos Lima	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06110516139	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/03/2025 Liberado em: 27/03/2025 15:37

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,88	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	44,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	92,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	29,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	31,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma


				Valores de Referência
Leucócitos.....	6.480/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....	55,6%	3.603/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....	55,6%	3.603/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....	0,3%	19/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....	0,0%	0/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....	38,4%	2.488/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....	5,7%	369/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	322.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,353%	0,10 a 0,50%
PDW.....	16,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 3055612


Exame n.º :728233

CPF :061.105.161-39
CNPJ :07.920.623/0001-21
Nascimento :26/04/1999
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/03/2025

Paciente :MATHEUS DOS SANTOS LIMA
Razão :PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Idade : 25 anos
Setor :MECANICA
Função :TECNICO EM MANUTENCAO

RG :/

Orelha Direita

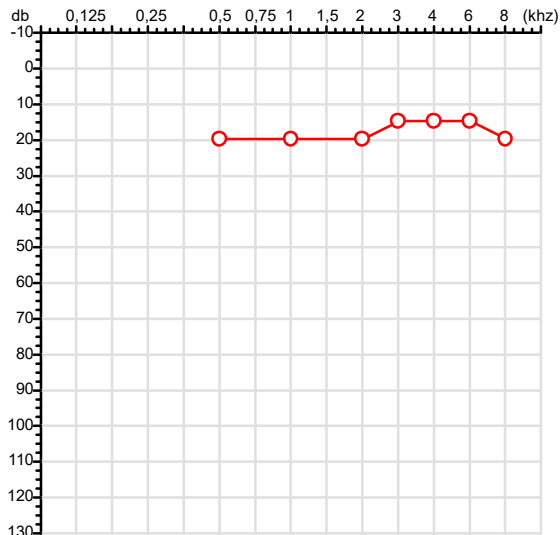

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	15	15	15	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :8B258E6B187A6873BBF826CA45FAEF79
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Matheus Dos Santos Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

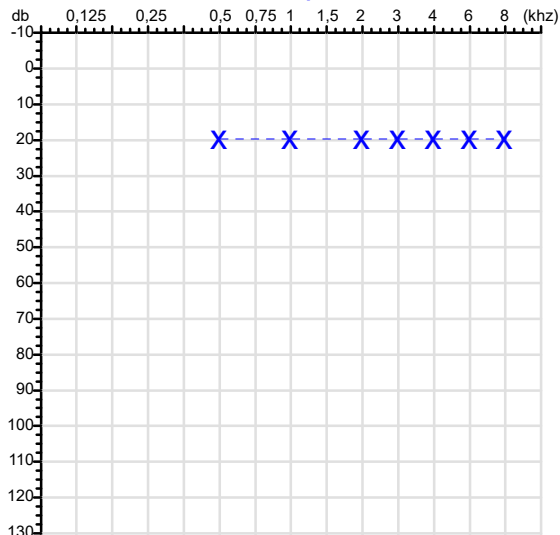

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)