



Cod.: 521951	Paciente: Roberval Juini Amorim Silva	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 73913138153	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025
18:51

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,48	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.490/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
			%	/mm ³
Neutrófilos.....:	71,8%	3.224/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	71,8%	3.224/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,4%	63/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	4/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	20,1%	902/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,6%	296/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	303.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,283%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,5	15,0 a 17,9%

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.


Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612


CPF :739.131.381-53	Paciente :Roberval Juini Amorim Silva	RG :13774247/SSP
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :24/03/1981	Idade : 44 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 05 CONCRETAGEM - MANDRIL	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE MANDRIL	
Data do Exame : 26/03/2025		

Audiometria

Orelha Direita

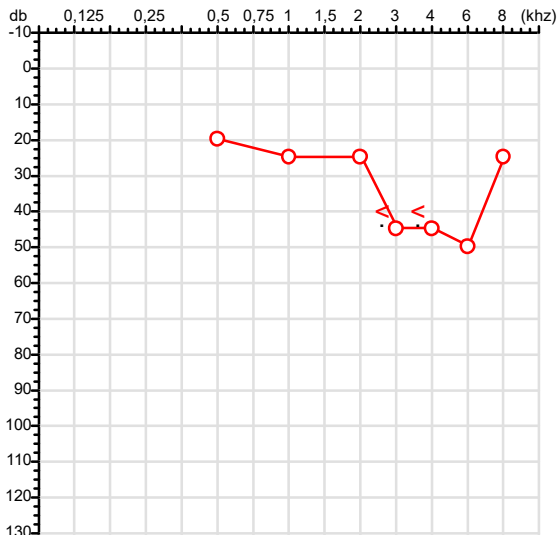

Orelha Esquerda

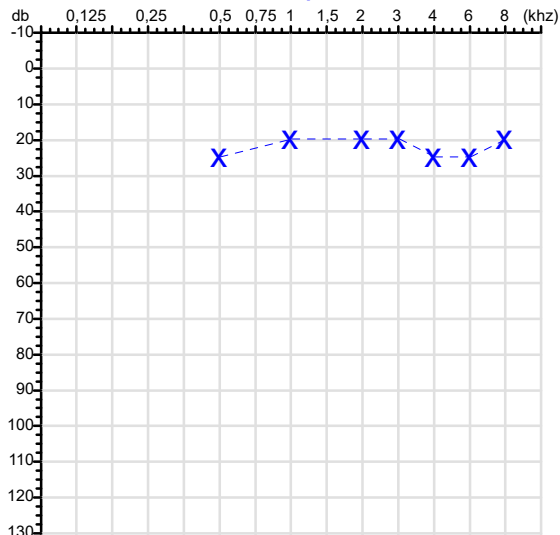

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	45	45	50	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	45	45	50	47

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :688E0C004975A8E120A6DACDCE533C78

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Roberval Juini Amorim Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Roberval Juini Amorim Silva Setor: GHE 05 CONCRETAGEM - MANDRIL
CPF : 73913138153 Cargo: OPERADOR DE MANDRIL
RG : 13774247 / SSP Nascimento: 24/03/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Ricardo Ferrier
CRM-MT 14172
NIS 27004114568

Autenticação Assintatura :04687746CAFD8207FEB80D1E2B6EB858
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>