



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Pedro Henrique Dias Batista Felicio Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA  
CPF : 12319452907 Cargo: CONCRETISTA  
RG : / Nascimento: 30/10/2000

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 28 de março de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :9190F5C5207A0A58DD263EEDA428E05D  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :728647


CPF :123.194.529-07  
CNPJ :78.958.717/0005-61  
Nascimento :30/10/2000  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 28/03/2025

Paciente :Pedro Henrique Dias Batista Felicio  
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Idade : 24 anos  
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA  
Função :CONCRETISTA

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita

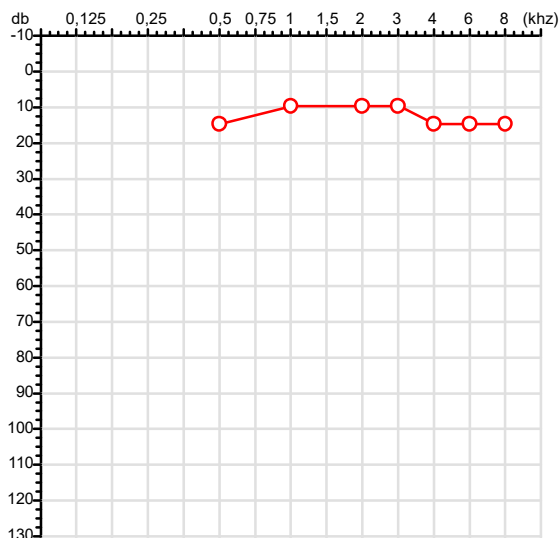

## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda

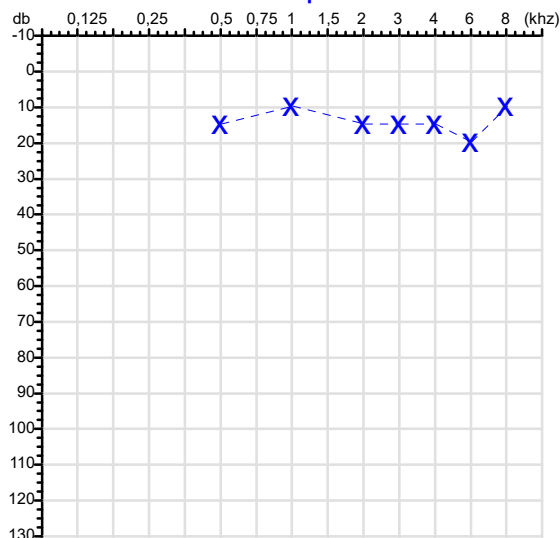

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | 20 | 17 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :28E9256DDB54C6FA3F788E19E6C94E2C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Pedro Henrique Dias Batista Felicio*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>522222            | Paciente:<br><b>Pedro Henrique Dias Batista Felicio</b>    | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>24 (A)    |
| Atendido em:<br>28/03/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 12319452907 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 28/03/2025 14:51

### Eritrograma

|                                            |             | Valores de Referência       |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> ..... | <b>4,66</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....                   | <b>13,6</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....                      | <b>43,4</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....                | <b>93,1</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....                | <b>29,2</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....              | <b>31,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....                                   | <b>13,1</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

| Leucócitos.....         | <b>9.630/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
|                         |                             | %                           |         | /mm <sup>3</sup>               |
| Neutrófilos.....        | <b>64,4%</b>                | <b>6.202/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....            | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....         | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....            | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....        | <b>64,4%</b>                | <b>6.202/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....        | <b>2,0%</b>                 | <b>193/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....          | <b>0,2%</b>                 | <b>19/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos....  | <b>28,1%</b>                | <b>2.706/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.... | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....          | <b>5,3%</b>                 | <b>510/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                    |                               |                                   |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....     | <b>317.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....           | <b>10,3/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito..... | <b>0,326%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....           | <b>15,8</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 3055612