


| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| CPF :073.262.128-30 | Paciente :Adilson da Silva Meirelis | RG :/ |
| CNPJ :36.920.895/0001-20 | Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA | |
| Nascimento :28/05/1964 | Idade : 60 anos | |
| Motivo :Demissional | Setor :FABRICA/ ARMACAO | |
| Reposuo :14h | Função :ARMADOR | |
| Data do Exame : 28/03/2025 | | |

Orelha Direita

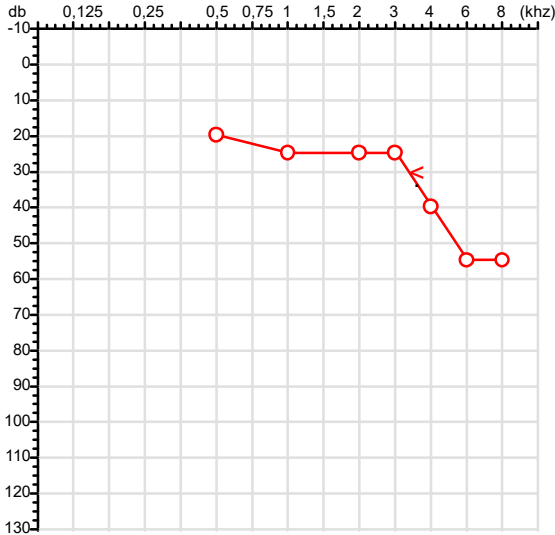

Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 55 | 55 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20 | 25 | 25 | 23 | 25 | 40 | 55 | 40 |


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

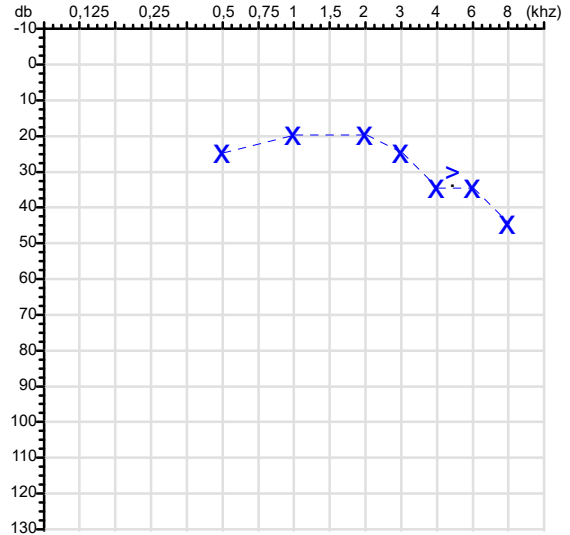

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 25 | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 45 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | NDG |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 25 | 20 | 20 | 22 | 25 | 35 | 35 | 32 |

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0A96BEDAAAA114B7CEC294AB73AAEC2D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adilson da Silva Meirelis

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024