



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Hebert Dos Santos Araujo Setor: APOIO
CPF : 08045778385 Cargo: AUXILIAR GERAL
RG : / Nascimento: 19/02/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :350B0097F96BA28F2DDD1C26060C0238
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :730342


CPF :080.457.783-85
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :19/02/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/04/2025

Paciente :Hebert Dos Santos Araujo
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 21 anos
Setor :APOIO
Função :AUXILIAR GERAL


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

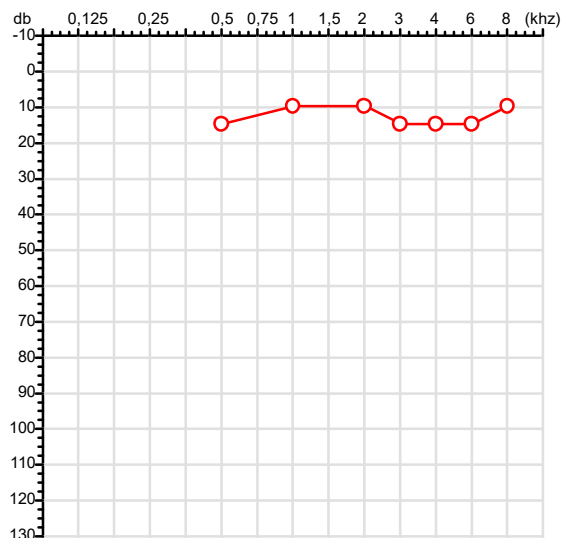

Orelha Esquerda

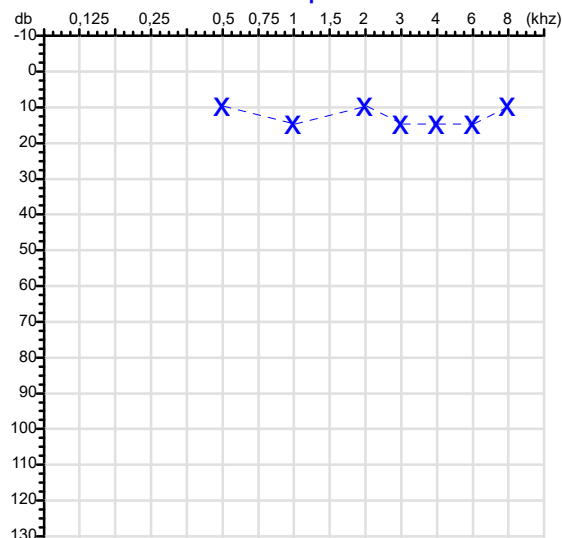

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3BF44628971CF9356DC61E4749CA02BF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Hebert Dos Santos Araujo*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Nome	Hebert Dos Santos Araujo		ID1	730342	Sexo	Masculino	Idade	21,1	Peso (kg)	60,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	19/02/2004	--	BMI (kg/m2)	23,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:35



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,51	3,94	89		
FEV1	L	2,78	3,44	81		
FEV1/FVC%	%	79,0	87,7	90		
FEV1/Vcmax%	%	79,0	87,7	90		

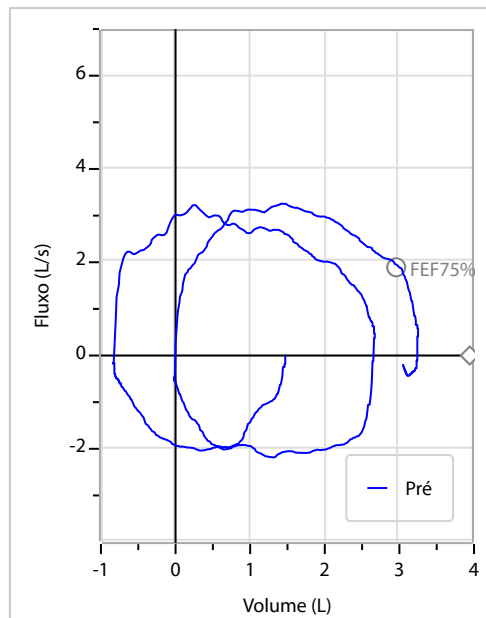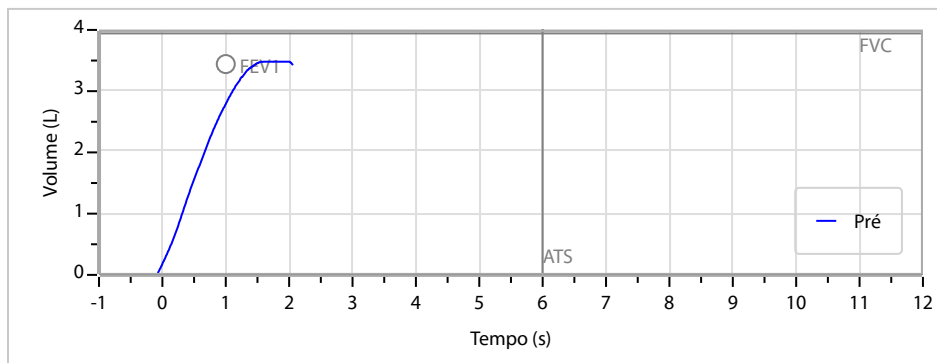

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 79,0% e um valor FVC de 3,51 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo : 2504031040189 Data : 03/04/2025
Paciente : HEBERT DOS SANTOS ARAUJO
Nasc. : 19/02/2004 RG : CPF : 08045778385
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=022898645270652349706945808193>

