

Exame n.º :730346


CPF :118.664.688-80
CNPJ :05.665.392/0001-21
Nascimento :06/12/1972
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/04/2025

Paciente :Roberto Norkaitis
Razão :LUMMUS DO BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Idade : 52 anos
Setor :GERAL
Função :GERENTE DE SERVICOS TECNICOS

RG :222136509/SSP-SP

Audiometria

Orelha Direita

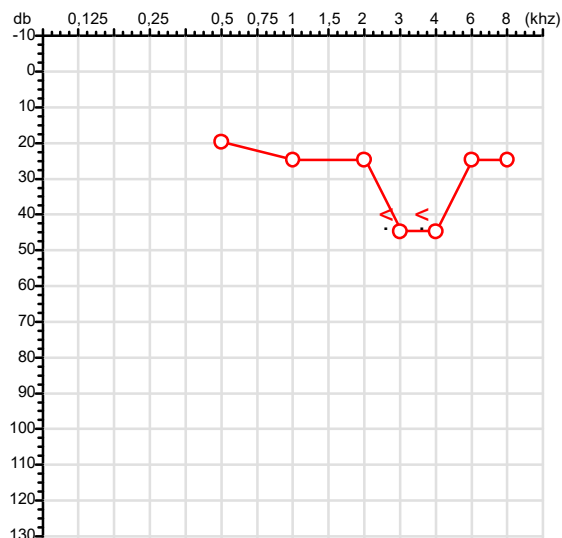

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	45	45	25	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	45	45	25	38

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

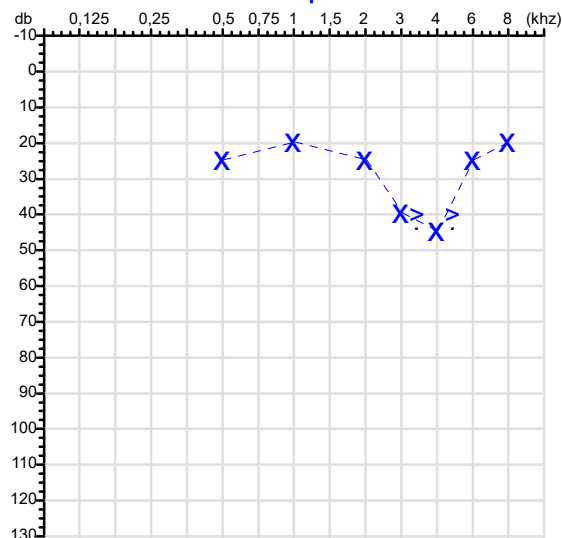

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	40	45	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	25	23	40	45	25	37

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B5D48582297FE654992B97B18F6CE038

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Roberto Norkaitis

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024