



CPF :049.222.871-08 Paciente :Giovani Cristofer de Almeida Arruda RG :24567523/SEJUSP MT
 CNPJ :02.480.196/0001-94 Razão :IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
 Nascimento :21/09/1994 Idade : 30 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :VENDEDOR INTERNO
 Data do Exame : 03/04/2025

Orelha Direita

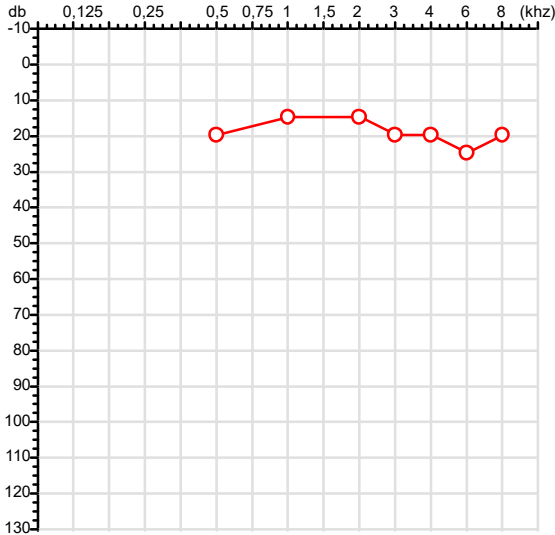

Audiometria

Orelha Esquerda

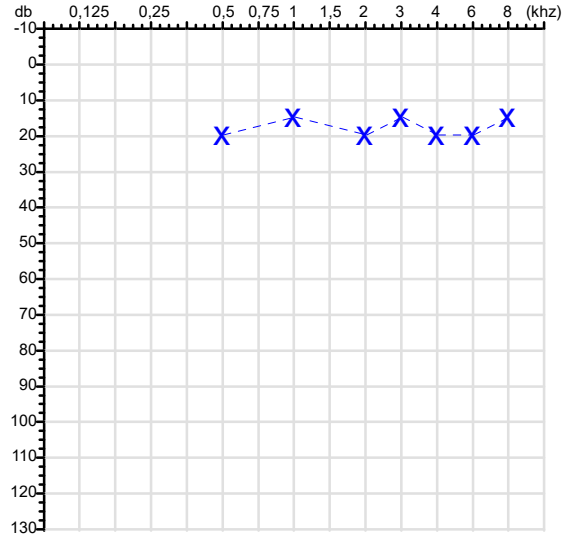

Aérea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	15	20	20	15

Ossea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	15	20	20	18

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :7B00ED38AD8BFBD85800DB245F998E47
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Giovani Cristofer de Almeida Arruda
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024