


TESTE DE ISHIHARA (cores)


Qual N° você vê na imagem ?

Nome: Charles Pereira dos Santos


Data: 01/04/2025

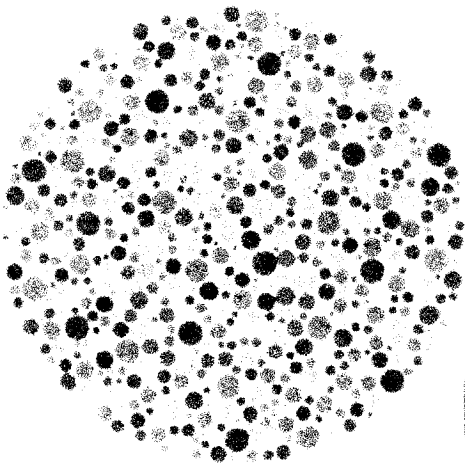


8

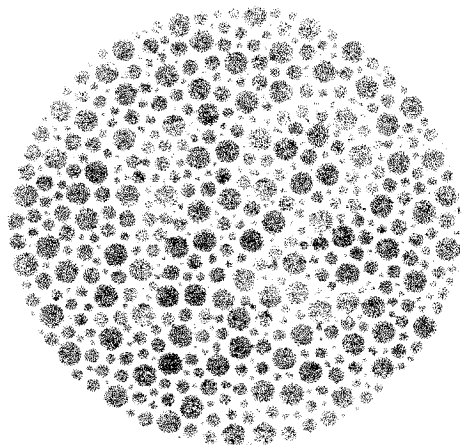


12

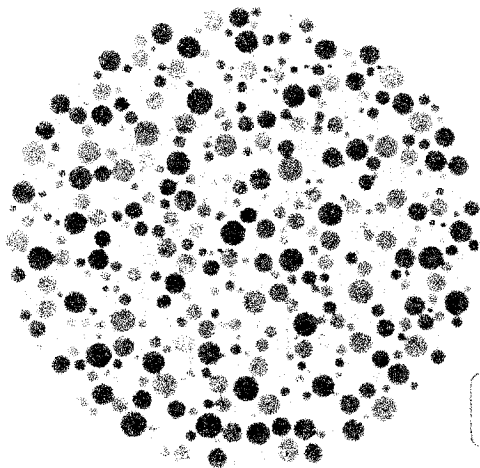


29

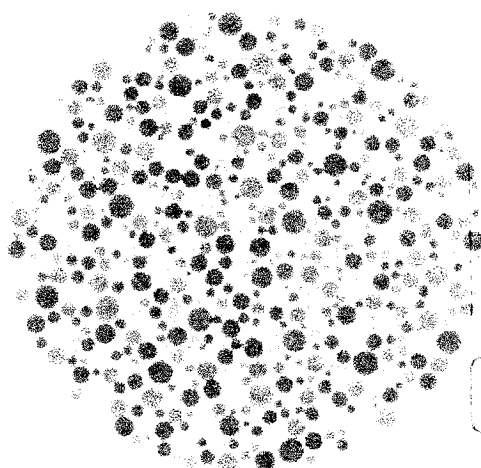

5

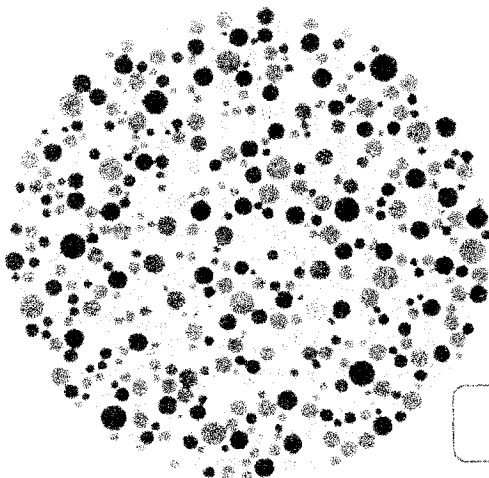

6

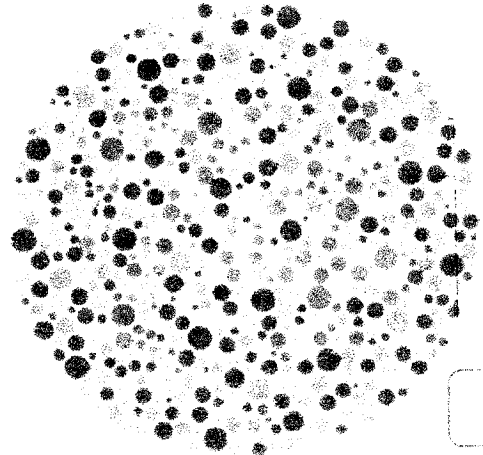

74

Assinatura Candidato: Charles Pereira dos Santos

Conclusão: ☐ Você acertou todas as questões, provavelmente você não sofre de daltonismo.

☐ Você não acertou todas as questões, talvez você tenha um grau de daltonismo, sugerimos uma consulta com um médico especialista.

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 16709

Médico



Nome : CLAUDETE ALVES DO ROSARIO
CPF : Pedido LAB:
Unidade : LEBLON
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 194-67289-578
Idade: 51 anos
Data atendimento: 25/03/2025
Data Emissão: 03/04/2025

HEPATITE C - ANTI-HCV

Materiais: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 25/03/2025 Liberação: 26/03/2025

RESULTADO: 0,07

Valor de Referência: Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HCV:

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

AMOSTRA REAGENTE PARA HCV:

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Jessica Fernanda da Silva CRM 17424 -MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.


ASSINATURA DIGITAL

91916D6C87C0AA40494F555F43415621E7D7140F0C0B312329856157A086362B3A08112959808503

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Welensandra Auto Rodrigues
CRM 6200 GO

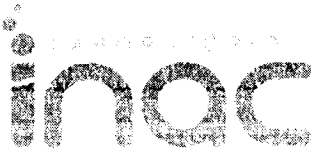

Nome : CLAUDETE ALVES DO ROSARIO
CPF : Pedido LAB:
Unidade : LEBLON
Médico : LACUS
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 194-67289-578
Idade: 51 anos
Data atendimento: 25/03/2025
Data Emissão: 03/04/2025

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Hemograma Completo com ICTP

Liberação: 25/03/2025 - 17:39

Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinamico

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....	4,3	milhões/mm ³
Hemoglobina.....	13,3	g/dL
Hematócrito.....	40,4	%
V.C.M.....	94	fL
H.C.M.....	31	pg
C.H.C.M.....	32,9	g/dL
RDW.....	13,9	%

Valor de referência:

3,8 a 4,8 milhões/mm ³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....	3.320	/mm ³
Neutrófilos.....	49,4	%
Blastos.....	0,0	%
Promielócitos.....	0,0	%
Mielócitos.....	0,0	%
Metamielócitos.....	0,0	%
Bastonetes.....	0,0	%
Segmentados.....	49,4	%
Mesinófilos.....	1,8	%
Basófilos.....	0,6	%
Linfócitos Típicos..	37,7	%
Linfócitos Atípicos:	0,0	%
Monócitos.....	10,5	%

Valor de referência:

4.000 a 10.000 /mm ³
2.000 a 7.000 /mm ³
0 a 0 /mm ³
0 a 0 /mm ³
0 a 0 /mm ³
0 a 0 /mm ³
0 a 200 /mm ³
2.000 a 7.000 /mm ³
20 a 500 /mm ³
20 a 100 /mm ³
1.000 a 3.000 /mm ³
0 a 0 /mm ³
200 a 1.000 /mm ³

Plaquetas..... 184.000 /mm³

MPV..... 13,0 fL

150.000 a 400.000 /mm³

6,2 a 13,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este laudo foi assinado eletronicamente por MARIZANCELA GABRIELA DO NASCIMENTO COSTA SILVA CRBM 13836 -MT

ASSINATURA DIGITAL

GABRIELADOCOSTA@INAC.COM.BR - 194-67289-578 - 194-67289-578 - 194-67289-578 - 194-67289-578

Anostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Wendersonia Auto Rodrigues
CRBM 6210 GO