



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 28386337168 Fantasia : FAZENDA OLHO D AGUA
Razão Social : CARLOS TREVISAN
Endereço : ZONA RURAL N.º 01 Complemento : ESTRADA DO MARZAGAO NO KM 140
Cidade / UF : ROSÁRIO OESTE / MT CEP : 78470000

Funcionário

Nome : Patrick Bitencaut da Silva Setor: FAZENDA
CPF : 05571597178 Cargo: TRABALHADOR DE PECUARIA POLIVALENTE
RG : 21435090 / SSP Nascimento: 01/09/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :1747BB4F1C3E9C62EC32FC99ED017CC0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :730777


CPF :055.715.971-78
CPF :283.863.371-68
Nascimento :01/09/1995
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/04/2025

Paciente :PATRICK BITENCAUT DA SILVA
Empregador :CARLOS TREVISAN
Idade : 29 anos
Setor :FAZENDA
Função :TRABALHADOR DE PECUARIA POLIVALENTE

RG :21435090/SSP

Audiometria

Orelha Direita

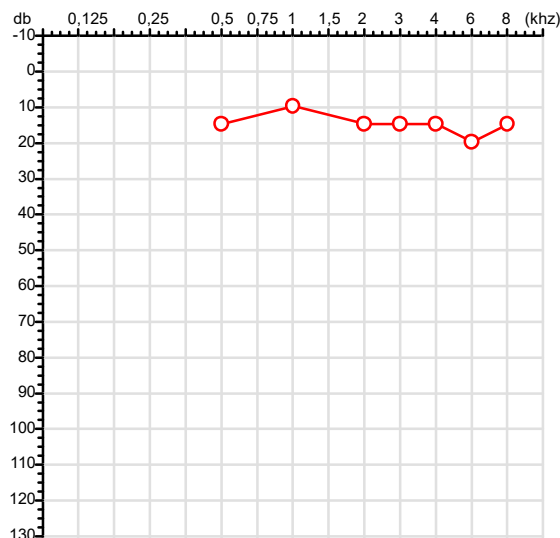

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

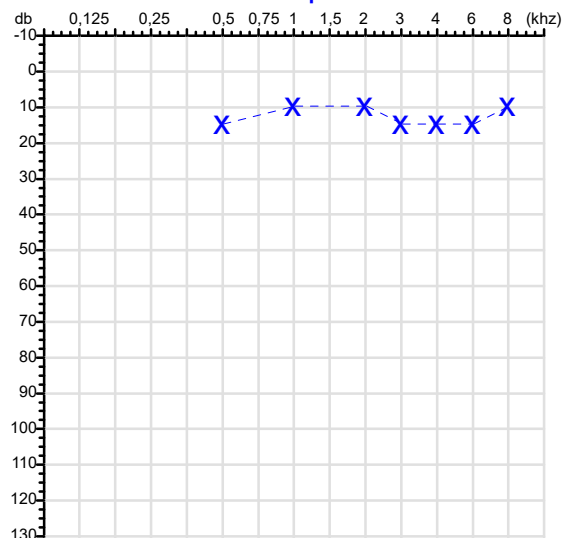

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3781298BA7640B8E6CD10250F4CAD0D2
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Patrick Bitencaut da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 523361	Paciente: Patrick Bitencaut da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 04/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05571597178	Convênio: Hismet

BRUCELOSE - SORO AGLUTINACAO**Não Reagente**

Método: Flocculação Material: Soro Coletado em: 04/04/2025 Liberado em: 04/04/2025 15:24

Valores de Referência:

Não Reagente

Histórico de Resultados

Não Reagente

02/12/2024



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612