

Protocolo:250404162448                      Data:04/04/2025  
Paciente:Adrian Augusto de Moura  
Nasc.:22/07/2005    RG :30456339            CPF:07228041135  
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=804364086208217993137920313635>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06110817000441 Fantasia : ATIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA EPP  
Razão Social : ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
Endereço : AV MANOEL JOSE DE ARRUDA N.º 1721 Complemento : SALA A  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070500

### Funcionário

Nome : Adrian Augusto de Moura Setor: ESTOQUE  
CPF : 07228041135 Cargo: AUXILIAR DE ESTOQUE  
RG : 30456339 / SSP/MT Nascimento: 22/07/2005

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de abril de 2025


Dr. Ricardo Ferrier  
CRM-MT 14172  
NIS 27004114568

Autenticação Assintatura :87FE8610F615F86A048818B5CD83DFD8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :072.280.411-35	Paciente :Adrian Augusto de Moura	RG :30456339/SSP/MT
CNPJ :06.110.817/0004-41	Razão :ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Nascimento :22/07/2005	Idade : 19 anos	
Motivo :Periódico	Setor :ESTOQUE	
Repouso :14h	Função :AUXILIAR DE ESTOQUE	
Data do Exame : 04/04/2025		

Audiometria

Orelha Direita

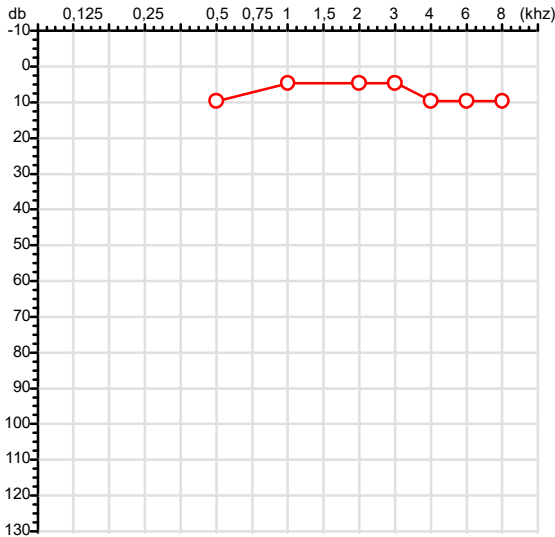

Orelha Esquerda

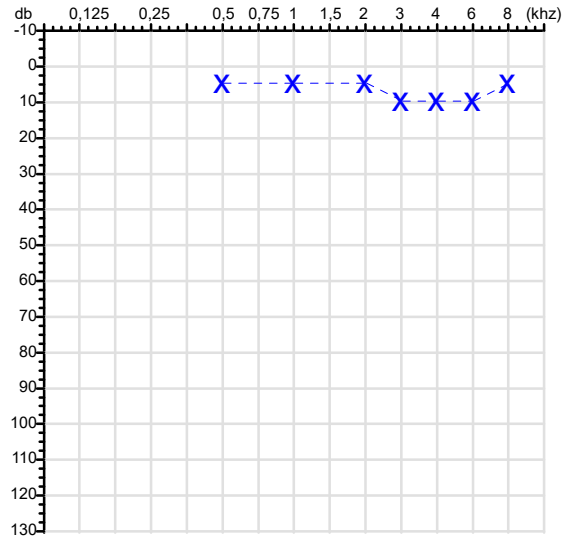

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	10	10	5

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	10	10	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FB9C0CF9587F73B1857DAEEFDCC04C25  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Adrian Augusto de Moura*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024