



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 38010915000150 Fantasia : MJ VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Razão Social : MJ VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT ID ESTADOS) N.º 6260 Complemento : ESQ C/ RUA PROJETADA NUMERO 212
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158034

Funcionário

Nome : Laercio Ramos de Amorim Setor: PRODUCAO
CPF : 02271863112 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA
RG : / Nascimento: 01/02/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 7 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assinatura :BD7C14D82A34686407AE8D3EF528424B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :730947

CPF :022.718.631-12
CNPJ :38.010.915/0001-50
Nascimento :01/02/1988
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 07/04/2025

Paciente :LAERCIO RAMOS DE AMORIM
Razão :MJ VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Idade : 37 anos
Setor :PRODUCAO
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Orelha Direita

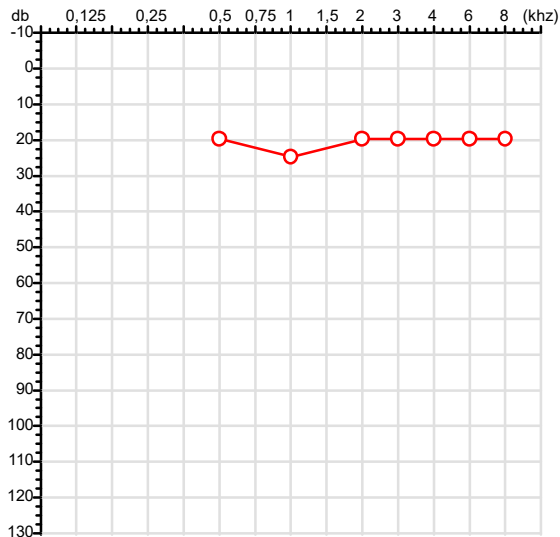

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :C50714966E8E669F64CC70E937429B09

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Laercio Ramos de Amorim


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

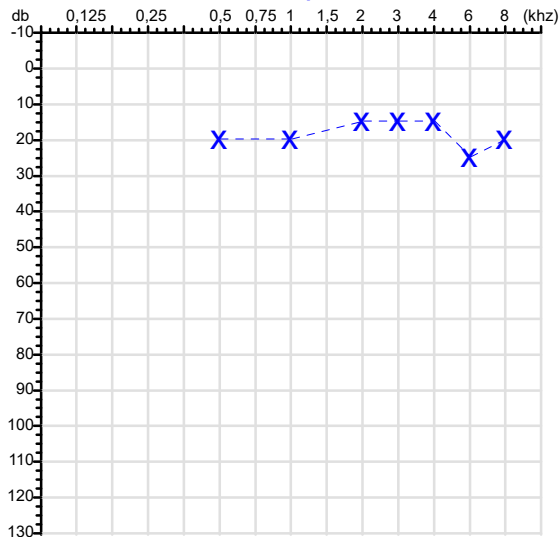

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	15	15	15	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	15	18	15	15	25	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Nome: LAERCIO RAMOS DE AMORIM

Data Nasc.: 02/01/1988

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 07/04/2025

Protocolo: 924564

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 617335

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1