



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26546028000112 Fantasia : ACOMAQUINAS
Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA.
Endereço : R MARANHÃO (LOT JD ESTADOS) N.º 01 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158002

Funcionário

Nome : Carlos Alves Santos Setor: OPERACIONAL
CPF : 59403403187 Cargo: SOLDADOR/MONTADOR II
RG : / Nascimento: 23/09/1975

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 7 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assinatura :C3353A63EAF08D2A30FF8117A6784776
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :730953

CPF :594.034.031-87
CNPJ :26.546.028/0001-12
Nascimento :23/09/1975
Motivo :Retorno ao Trabalho
Repouso :14h
Data do Exame : 07/04/2025

Paciente :CARLOS ALVES SANTOS
Razão :ACOMQUINAS LTDA.
Idade : 49 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :SOLDADOR/MONTADOR II

RG :/

Orelha Direita

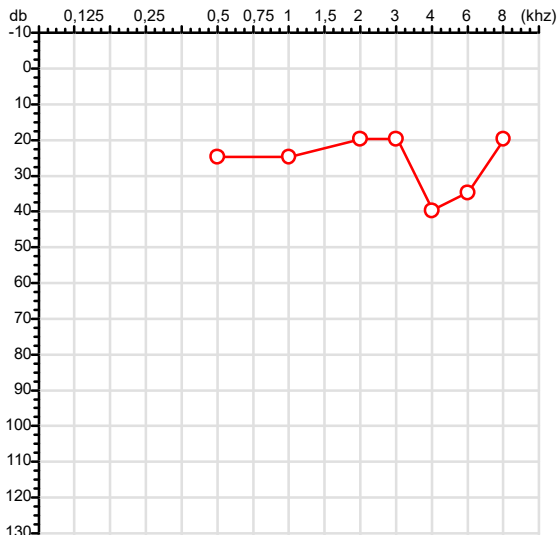

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	20	20	40	35	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	20	23	20	40	35	32

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :D047FA1194B4BE2A6DDBB238B4B1AB1B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Alves Santos


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

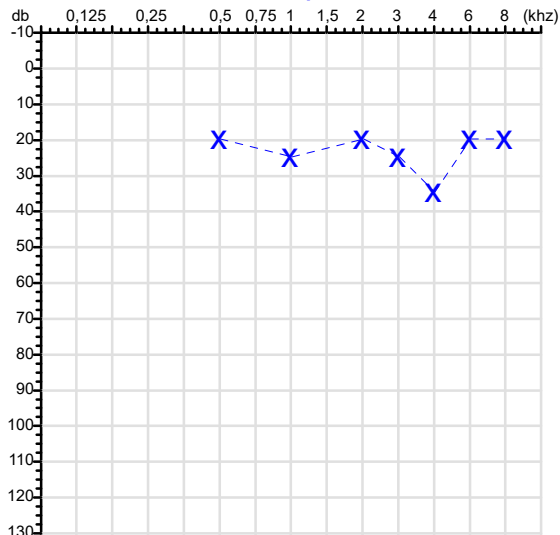

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	20	25	35	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	20	22	25	35	20	27

Laudo Clínico OE



Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 07/04/2025
Primeiro Nome: CARLOS ALVES
Sobrenome: SANTOS
Altura (cm): 172.0
Peso (kg): 82.0

Data de nascimento: 23/09/1975
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Sim(10/15)

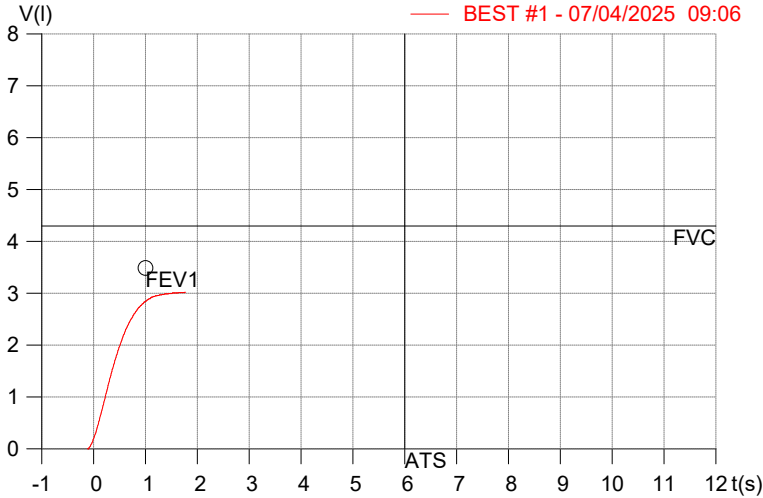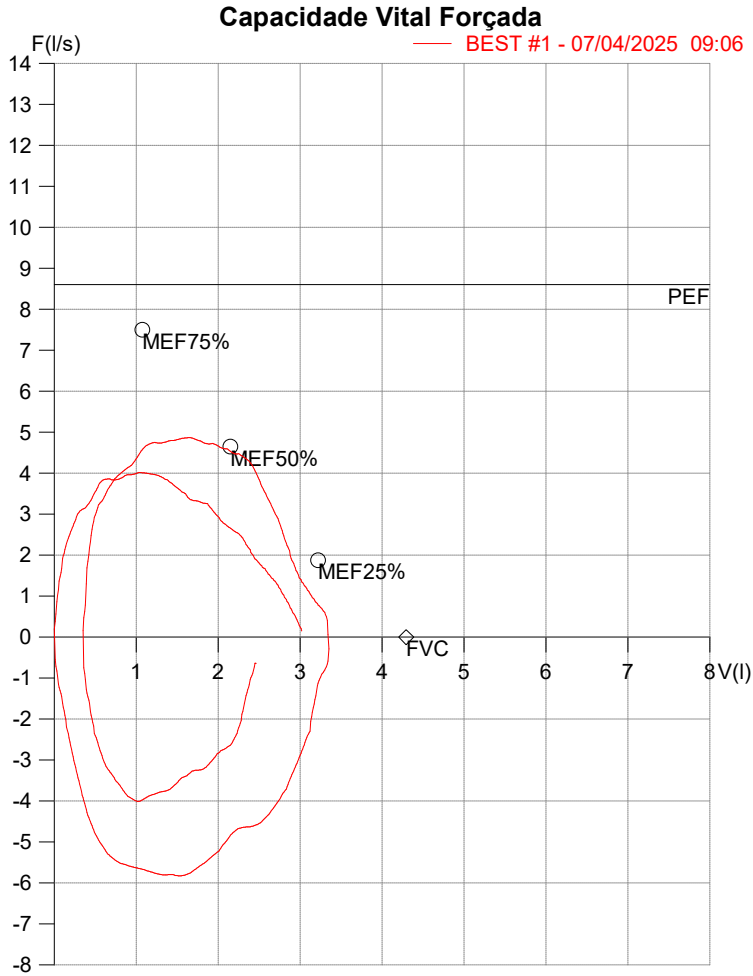

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.29	3.04	70.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.29	3.04	70.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.48	2.84	81.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.60	4.02	46.7
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.4	93.6	119.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.93	3.41	86.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.50	3.84	51.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.65	3.59	77.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.88	2.48	132.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	516.2	241.1	46.7

Diagnóstico:
Anormalidade Moderada



Nome: CARLOS ALVES SANTOS

Data Nasc.: 23/09/1975

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 07/04/2025

Protocolo: 924575

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 602903

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Alterações degenerativas com osteófitos nas margens de corpos vertebrais.

Espaços discais conservados.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1



Nome: CARLOS ALVES SANTOS
Médico: HISMET
Data: 07/04/2025
Exame: RX TORAX - 1 INCIDENCIA

Data Nasc.: 23/09/1975
CRM: 175069-MT
Protocolo: 924575
Senha: 602903

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1