



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Vagno de Jesus Bastos Setor: OPERACIONAL
CPF : 69261652204 Cargo: ARMADOR
RG : / Nascimento: 02/09/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :3134979AE177C6704D4534EF0B37BBAC
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :731052

CPF :692.616.522-04
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :02/09/1981
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 07/04/2025

Paciente :Vagno de Jesus Bastos
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 43 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :ARMADOR

RG :/

Orelha Direita

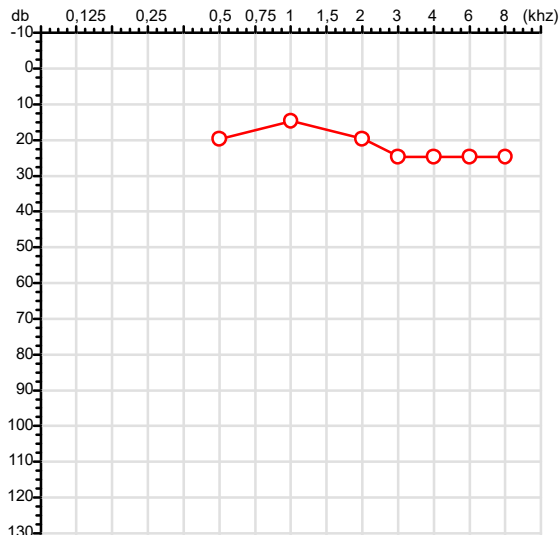

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

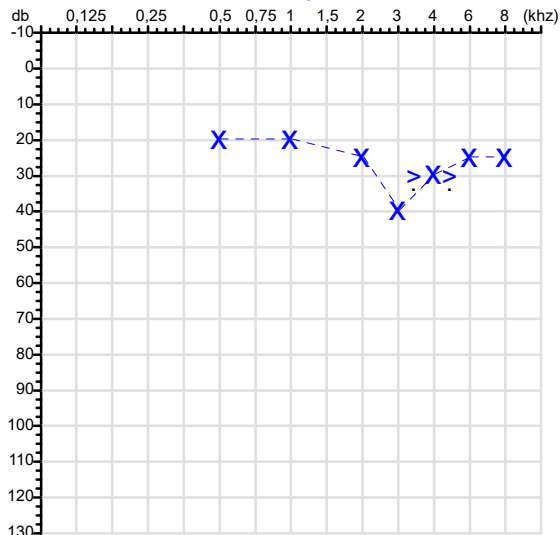

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	40	30	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	40	30	25	32

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0BA4EF8CFEC6465495792F4CF0FC4F8F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vagno de Jesus Bastos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Nome	Vagno de Jesus Bastos		ID1	731052	Sexo	Masculino	Idade	43,5	Peso (kg)	85,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	02/09/1981	--	BMI (kg/m2)	33,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

10:04



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,02	3,69	82	
FEV1	L	2,70	3,04	89	
FEV1/FVC%	%	89,6	82,3	109	
FEV1/Vcmax%	%	89,6	82,3	109	

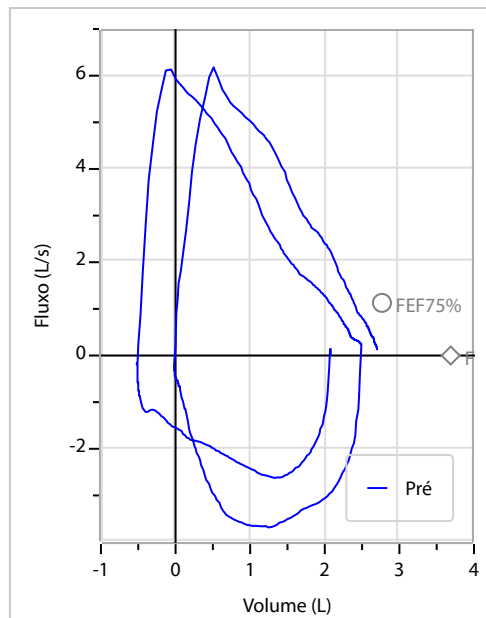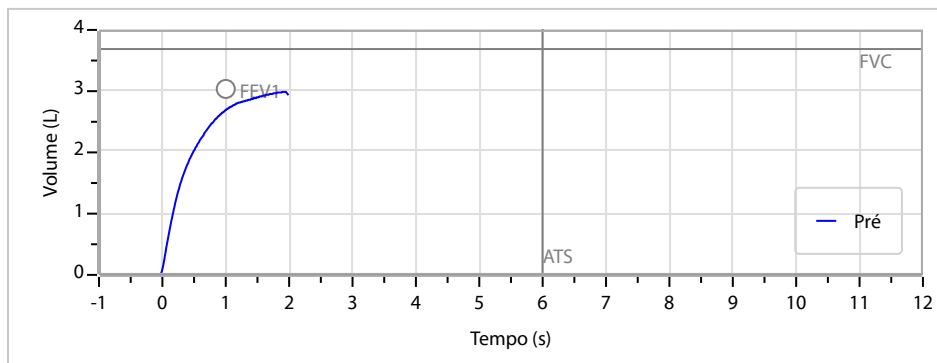

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,6% e um valor FVC de 3,02 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo : 2504071054049

Data : 07/04/2025

Paciente : VAGNO DE JESUS BASTOS

Nasc. : 02/09/1981 RG :

CPF : 69261652204

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.
RETIFICAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=002848696559954434086986508427>

