



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 41399316000185 Fantasia : CONSORCIO CHAPA E CRUZ
Razão Social : CONSORCIO MTSUL SBS ENGENHARIA FUTURE ATP VEREDA
Endereço : RUA P N.º 980 Complemento : SALA C
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

Funcionário

Nome : Gilvan Pires Silva Setor: APOIO A PRODUCAO
CPF : 18090940382 Cargo: ENCARREGADO GERAL DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 02/11/1960

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :CF7489E7790B808CD122E18DD1BCEBDB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :731181


CPF :180.909.403-82
CNPJ :41.399.316/0001-85
Nascimento :02/11/1960
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 07/04/2025

Paciente :GILVAN PIRES SILVA
Razão :CONSORCIO MTSUL SBS ENGENHARIA FUTURE ATP VEREDA
Idade : 64 anos
Setor :APOIO A PRODUCAO
Função :ENCARREGADO GERAL DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

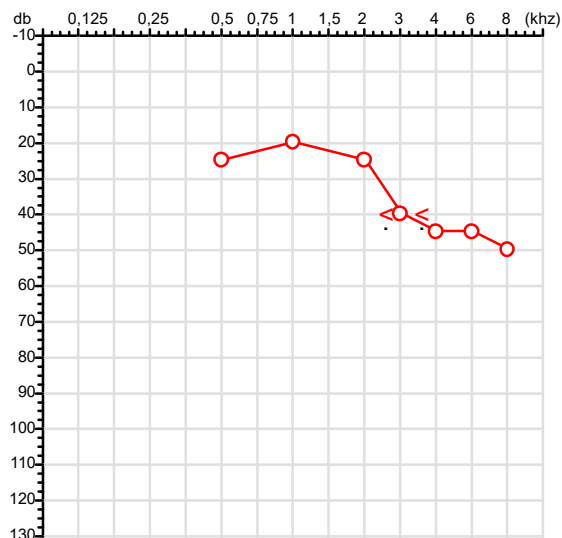

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	40	45	45	50

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	40	45	45	43

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

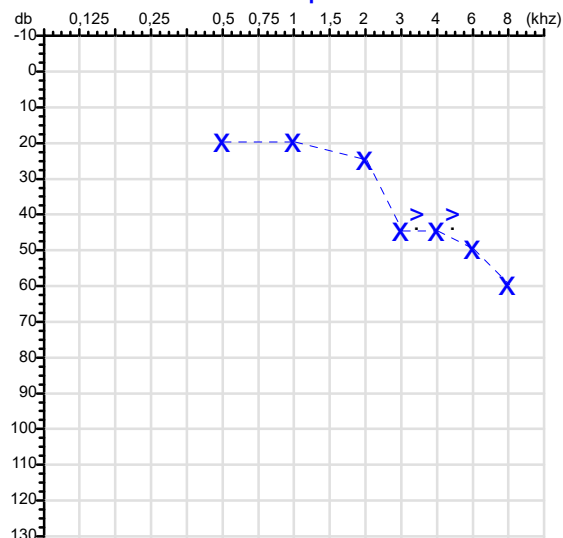

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	45	45	50	60

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	45	45	50	47

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CA358C36F69F6B89A6756094DEC7D8D0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Gilvan Pires Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024