



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06110817000441 Fantasia : ATIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA EPP
Razão Social : ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço : AV MANOEL JOSE DE ARRUDA N.º 1721 Complemento : SALA A
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070500

Funcionário

Nome : Fabricio Amaral Ferreira Setor: ESTOQUE
CPF : 70376313293 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
RG : / Nascimento: 03/03/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de abril de 2025



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :4484A653E3C6715F575087845B55D4C2
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :703.763.132-93	Paciente :Fabricio Amaral Ferreira	RG :/
CNPJ :06.110.817/0004-41	Razão :ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Nascimento :	Idade :	
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais	Categoria :ESTOQUE	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA	
Data do Exame : 07/04/2025		

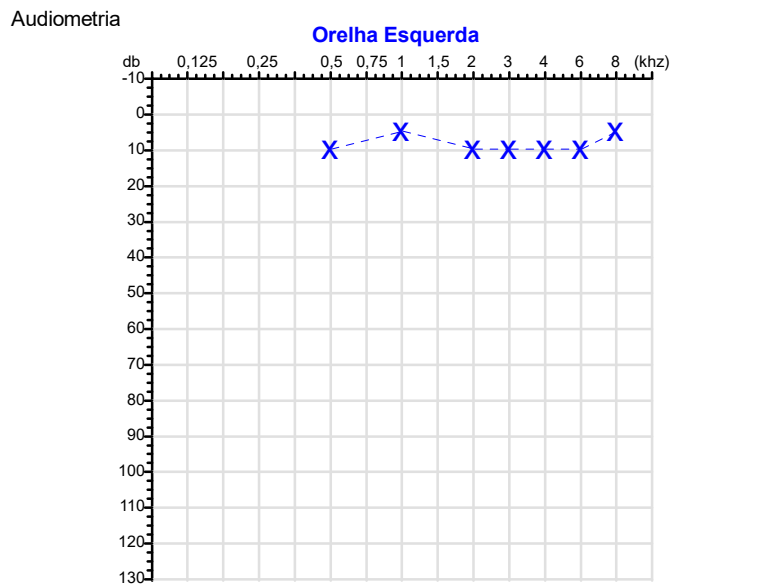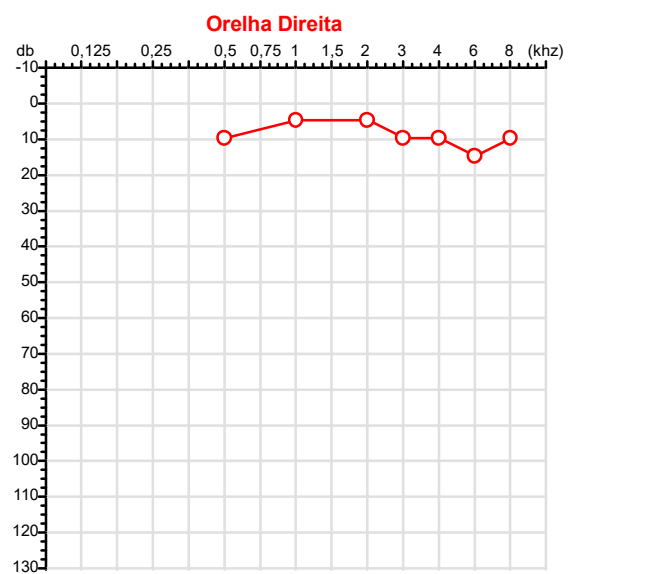

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	15	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	10	10

Laudo Clínico OD
 Audição normal

Laudo Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :52909934C0647DFA4A06C00C59A89498
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Fabricio Amaral Ferreira
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:2504071602599 Data:07/04/2025
Paciente:Fabricio Amaral Ferreira
Nasc.:30/11/2000 RG : CPF:70376313293
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.
ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=522508290374595301887512101533>

