


Exame n.º :731333

CPF :072.462.131-80
CNPJ :05.351.665/0001-63
Nascimento :15/01/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/04/2025

Paciente :JHON PATRICK DOS SANTOS GONCALVES
Razão :ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI ME
Idade : 25 anos
Setor :LINHA DE MONTAGEM
Função :MONTADOR

RG :/

Orelha Direita

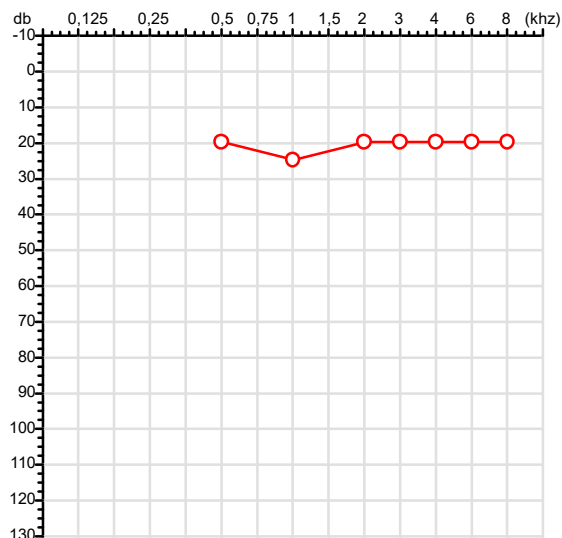

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	20	20	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :BE367226D7890BBEA5239764B55BDA5C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jhon Patrick Dos Santos Goncalves


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

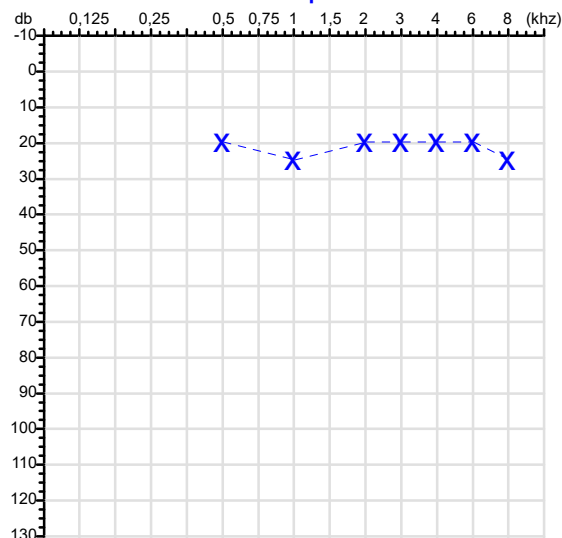

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	20	20	20	20	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	20	22	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Nome: JHON PATRICK DOS SANTOS GONCALVES
Médico: HISMET
Data: 08/04/2025
Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 15/01/2000
CRM: 175069-MT
Protocolo: 925108
Senha: 605433

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1