

Exame n.º :731338


CPF :696.251.901-04
CNPJ :18.229.874/0001-80
Nascimento :28/02/1979
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 08/04/2025

Paciente :REGINALDO CORINTO DA SILVA
Razão :AD MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Idade : 46 anos
Setor :GERAL
Função :MARCENEIRO


RG :14351900/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

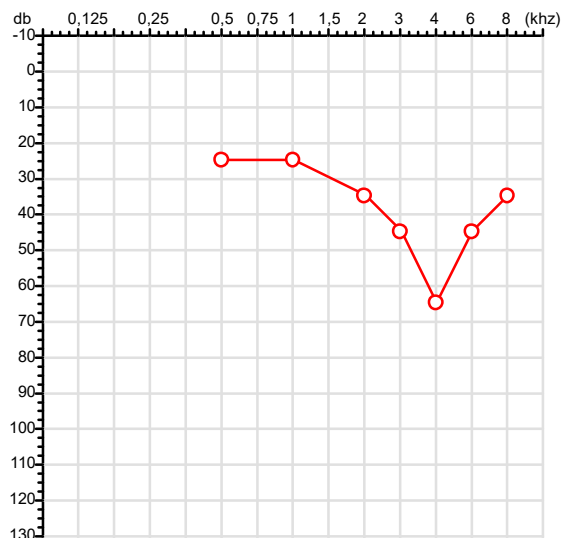

Orelha Esquerda

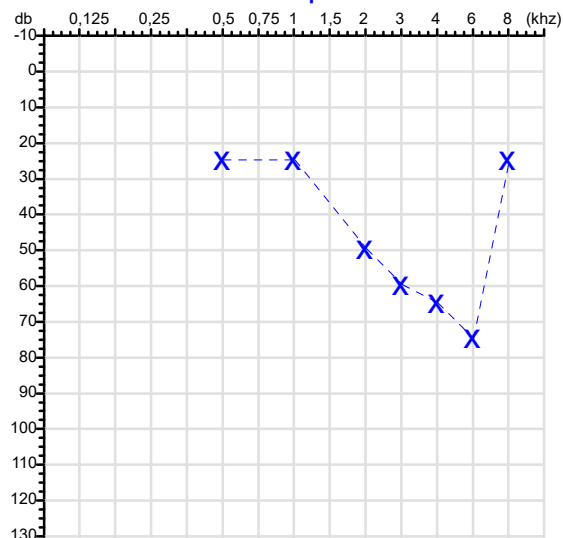

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	35	45	65	45	35

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	35	28	45	65	45	52

Laudo Clínico OD

Perda auditiva de grau leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	50	60	65	75	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	50	33	60	65	75	67

Laudo Clínico OE

Perda auditiva de grau leve com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :E238A4BE688ADC9AD12D8AB1E51019B8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Reginaldo Corinto da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 08/04/2025
Primeiro Nome: REGINALDO CORINTO DA
Sobrenome: SILVA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 78.0

Data de nascimento: 28/02/1979
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

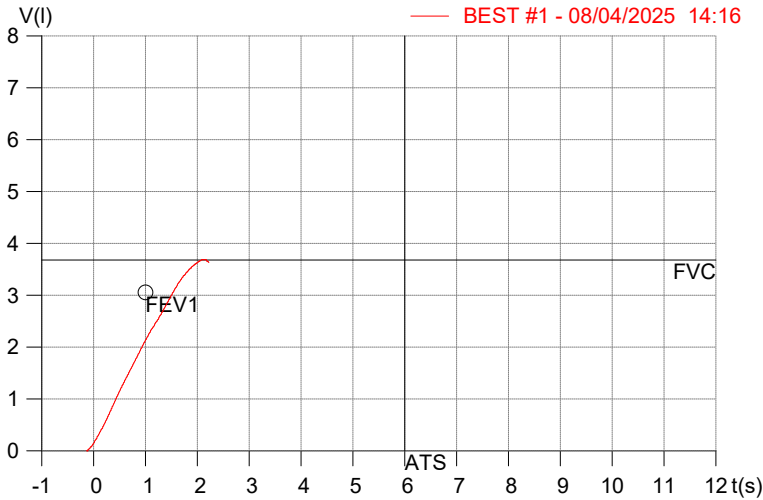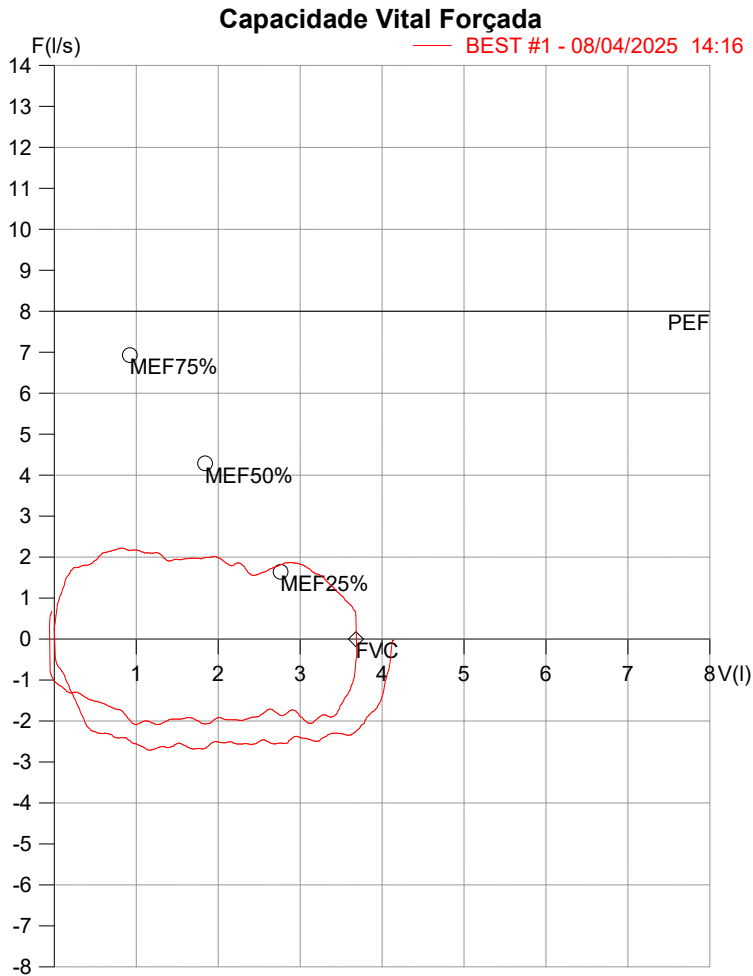

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.68	3.70	100.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.68	3.70	100.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.06	2.11	68.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.00	2.22	27.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.09	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.9	56.9	72.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.83	1.89	49.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.93	2.16	31.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.29	1.99	46.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.64	1.83	111.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	479.8	133.3	27.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado