



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Fabio de Jesus Santos Setor: OPERACIONAL  
CPF : 06288186538 Cargo: AJUDANTE  
RG : / Nascimento: 31/08/1991

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :77EB94FC6B725D573D8A8C3E5B54F8C7  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :731416

CPF :062.881.865-38  
CNPJ :77.591.402/0001-32  
Nascimento :31/08/1991  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 09/04/2025

Paciente :Fabio de Jesus Santos  
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Idade : 33 anos  
Setor :OPERACIONAL  
Função :AJUDANTE

RG :/

## Orelha Direita

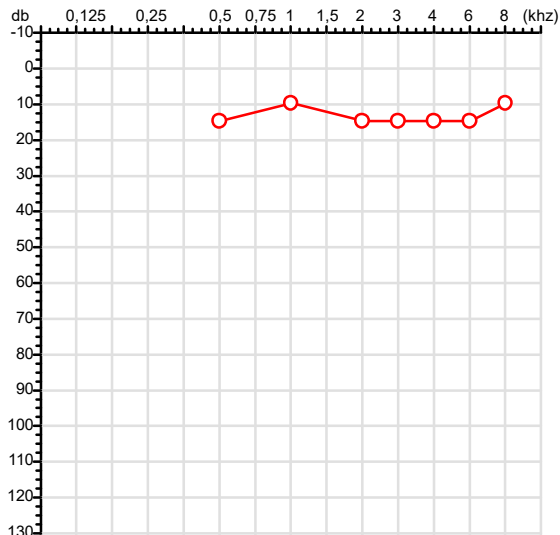

### Aérea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |

### Ossea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |


### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

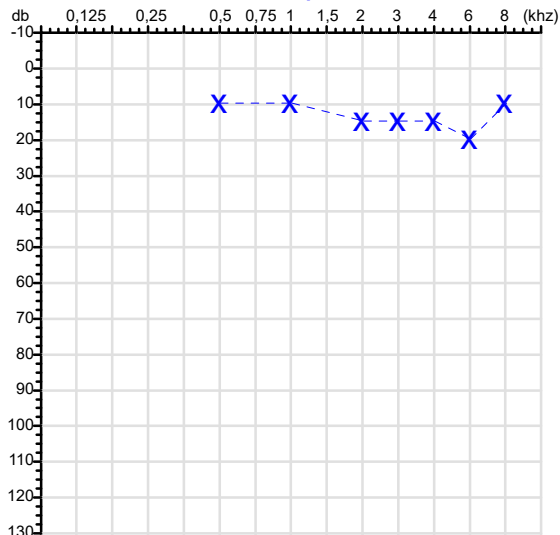

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 17 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :195F231CEADEFD3ABBE8CB77CFEB4D5F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Fabio de Jesus Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 731416  
Primeiro Nome: Fabio de Jesus Santo  
Sobrenome:  
Data: 09/04/2025

Data de nascimento: 31/08/1991  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 69.0  
Altura (cm): 167.0

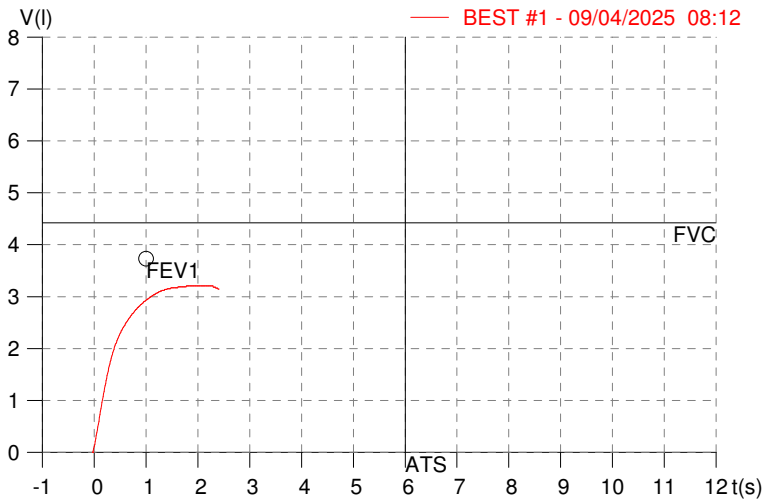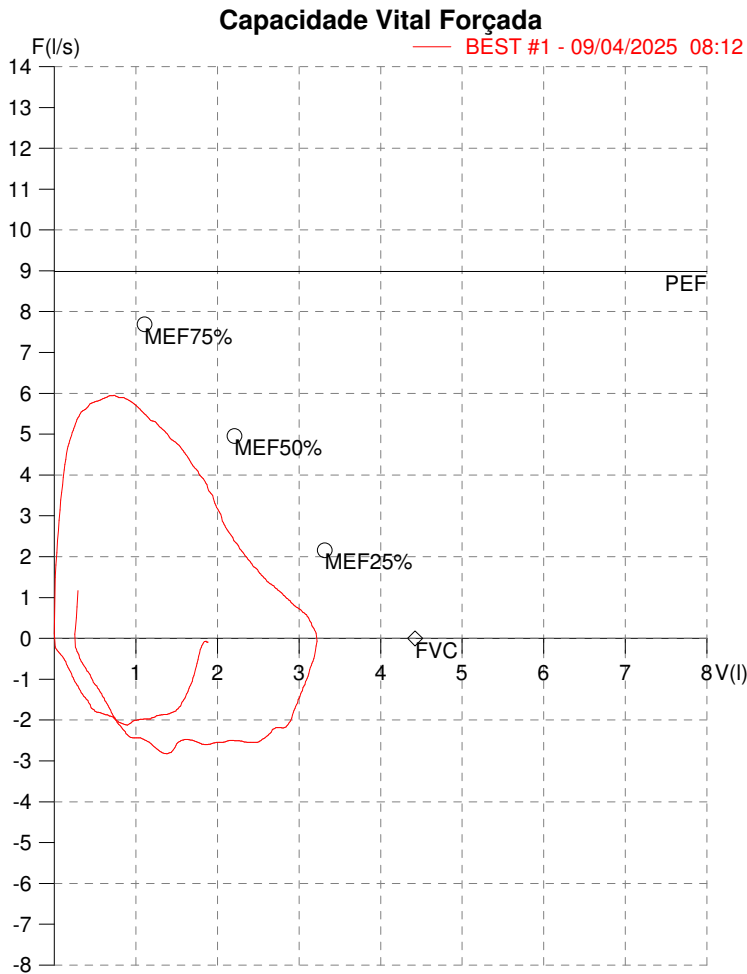

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.42  | 3.24   | 73.2    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.42  | 3.24   | 73.2    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.73  | 2.95   | 79.1    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.98  | 5.95   | 66.2    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 2.83   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 81.3  | 91.2   | 112.2   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.52  | 3.73   | 82.5    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.69  | 5.90   | 76.7    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.96  | 4.46   | 90.0    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.16  | 1.83   | 84.6    |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.8    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 539.1 | 356.9  | 66.2    |

**Diagnóstico:**  
Anormalidade moderada  
Impresso 09/04/2025

Protocolo:2504090927589

Data:09/04/2025

Paciente:FABIO DE JESUS SANTOS

Nasc.:31/08/1991 RG :

CPF:06288186538

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=212199747440669199664777351407>

