



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Antonio Milton da Conceicao Setor: OPERACIONAL  
CPF : 00695966383 Cargo: ARMADOR  
RG : / Nascimento: 10/11/1983

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :E7221D9B6EFD1289B6FCB553FCE66CFC  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :731432


CPF :006.959.663-83  
CNPJ :77.591.402/0001-32  
Nascimento :10/11/1983  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 09/04/2025

Paciente :Antonio Milton da Conceicao  
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Idade : 41 anos  
Setor :OPERACIONAL  
Função :ARMADOR

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

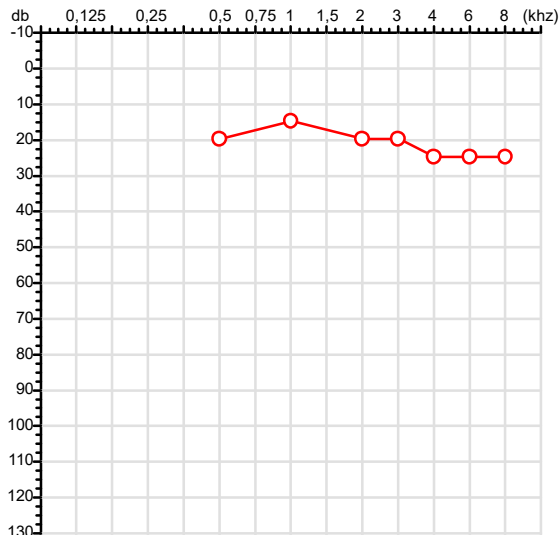

### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

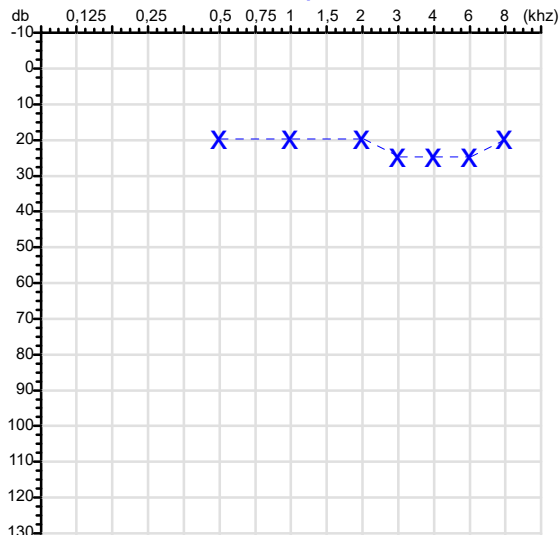

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3D5295636C26003D0A5723FA04F5993A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Antonio Milton da Conceicao*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



|             |                             |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|-----------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | ANTONIO MILTON DA CONCEICAO |        | ID1        | 731432 | Sexo        | Masculino | Idade   | 41,4 | Peso (kg)               | 63,00 | Altura (cm) | 163,0 |
| Agrupamento | --                          | D.O.B. | 10/11/1983 | --     | BMI (kg/m2) | 23,7      | Fumante | Sim  | Anos de Tabag...        | 2     | Cig/Dia     | 2     |
| Técnico     | --                          | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:19



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score |
|-------------|---|-------|------|--------|---------|
| FVC         | L | 3,80  | 3,90 | 98     |         |
| FEV1        | L | 3,64  | 3,21 | 113    |         |
| FEV1/FVC%   | % | 95,6  | 82,5 | 116    |         |
| FEV1/Vcmax% | % | 95,6  | 82,5 | 116    |         |

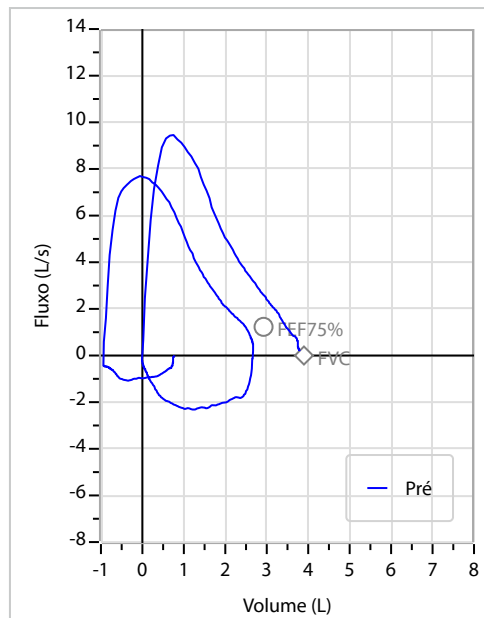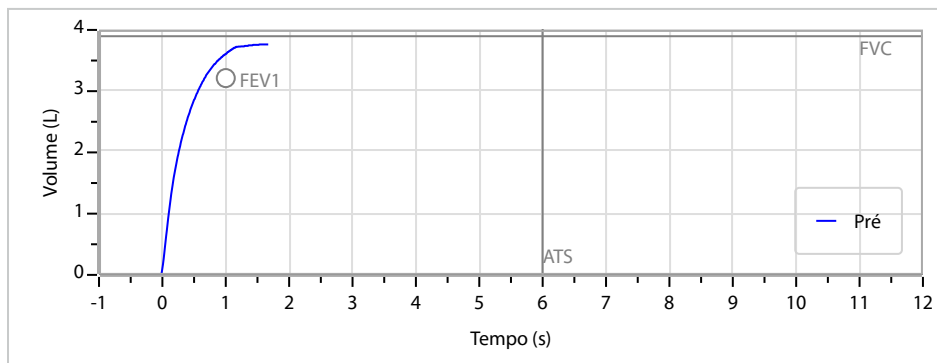

## Interpretação


O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,6% e um valor FVC de 3,80 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Protocolo : 2504091001549      Data : 09/04/2025  
Paciente : ANTONIO MILTON DA CONCEICAO  
Nasc. : 10/11/1983    RG :      CPF : 00695966383  
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA

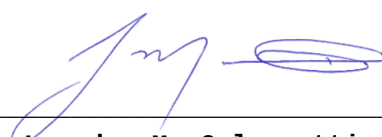

---

Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=603579442030256649411745607876>

