



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 25462983000109 Fantasia : AMAZON TEMPER
Razão Social : AMAZON TEMPER COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E FERRAGENS LTDA
Endereço : AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS N.º 6260 Complemento : LOTE INDUSTRIAL
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158207

Funcionário

Nome : Diego da Conceicao Semeler Setor: PRODUCAO
CPF : 06152326125 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 16/04/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 9 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assintatura :BB83F5A5CAC7FF97EAD231F24EA7F61F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :731486


CPF :061.523.261-25
CNPJ :25.462.983/0001-09
Nascimento :16/04/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/04/2025

Paciente :DIEGO DA CONCEICAO SEMELER
Razão :AMAZON TEMPER COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E FERRAGENS LTDA
Idade : 22 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

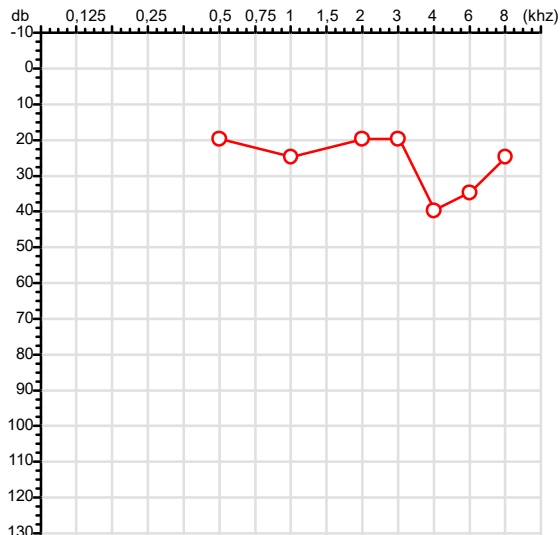

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	40	35	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	40	35	32

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

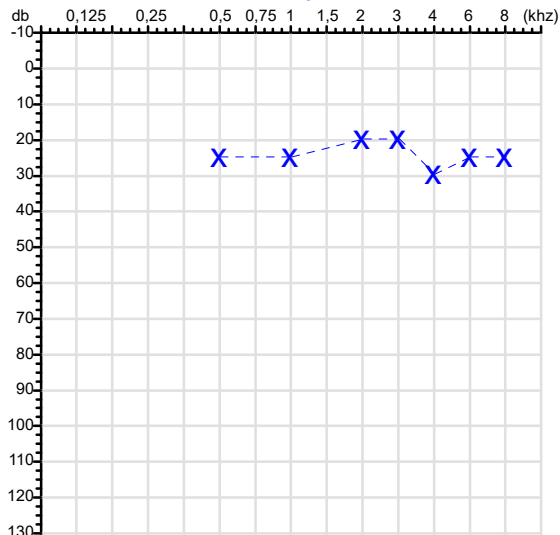

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	20	20	30	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	20	23	20	30	25	25

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :3E5C4FC0181777A139D8FF7718DD958B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Diego da Conceicao Semeler

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024



Nome: DIEGO DA CONCEICAO SEMELER

Data Nasc.: 16/04/2002

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 09/04/2025

Protocolo: 925332

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 663446

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1